

現場説明書

事業番号

事業名

令和8～18年度大和中学校外2LED照明賃貸借事業

令和8年7月

教育総務課

今回発注する事業は、関係法令、物品売買契約書並びに設計図書に基づくほか、下記に定める事項を遵守しなければならない。

1 事業番号

2 事業名 令和8～18年度大和中学校外2LED照明賃貸借事業

3 事業場所 大和町立大和中学校外2 地内

4 契約期間 令和9年2月1日 から 令和19年1月31日 まで

5 担当課 教育総務課

6 遵守すべき条項

- ①大和町財務規則
- ②その他関係する法令

7 設計図書の範囲

事業の範囲は、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書をいう。）及び契約書に記載された内容とする。

8 契約に関する事項

契約に関する内容については、大和町財務規則に定めるところによる。

①入札保証金	免除とする。 ただし、落札者が契約を結ばない場合は、落札者に対し入札金額（税込）の100分の5の額を損害賠償請求するものとする。
②契約保証金	契約金額の10分の1以上とする。ただし、免除される場合はこの限りでない。

③ 前 払 金	大和町財務規則第118条に基づくものとする。
---------	------------------------

- ・前払金を請求する場合は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証書を町に寄託すること。
- ・計算方法は、算出された金額に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

9 共通仕様書

この事業の履行に当たっては、特段の定めがある場合を除き、宮城県共通仕様書を準用するものとする。

10 契約書の様式

契約にあたっては、大和町が定める契約書とする。（ホームページに掲載）
ただし、特に様式を指定する場合を除く。

11 質疑応答

設計図書その他に質疑がある場合は、全て書面にて行うものとする。

様式は、大和町ホームページ ⇒ 入札・契約情報 ⇒ 入札・契約各種ダウンロード
⇒ 「現場説明書に対する質問書」 とする。

12 契約後の提出書類

落札者は本契約締結後、速やかに必要な書類を提出すること。

13 官公署への手続き

事業に関する官公署への手続きは全て請負業者が行い、その費用は受託者が負担する。

14 再委託

(ア) 本事業に関し、事業の目的達成するための主たる部分を再委託してはならない。
違反した場合は、関係法令に基づき処分の対象とする。

事業の主たる部分

--

(イ) 事業の一部を再委託する場合は、町長の承諾を得なければならない。
その場合にあっては、契約関係を明確にし、適切な管理指導のもとに実施すること。
なお、再委託先は町の指名停止処分を受けている者であってはならない。

15 入札注意事項

①本事業を発注するに当って、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、事業契約の相手方として不適切であるときは、契約を破棄するとともに、関係法令に基づき処分の対象とする。入札の業務を妨害した場合も同様とする。

②入札に当たっては、入札書に記載された金額の積算内訳を求めているので、入札書に内訳書を同封のこと。(様式は自由であるが、入札書に入る枚数とする。)

③積算内訳書は数量・単価を明示すること。数量・単価が明示できないものは内訳を添付すること。金額を丸める場合は、端数処理に留め、安易な値引き等を行うことなく実行できる内容で計上すること。

④添付された内訳書が上記内容を満たしていない場合や疑義を生じた場合は、入札を無効とすることもある。また、今後の評価に影響する場合もある。

16 請求書様式

①本町の請求書はA 5 サイズを基本としている。

②様式は本町ホームページからダウンロードするか、各担当課等に請求書を請求すること。

③A 5 サイズの請求書による請求ができない場合は、各担当課等の担当者に協議すること。

17 その他

作業は原則として授業等の学校運営に支障のない日時に実施するものとし、作業日及び作業時間は学校及び発注者と事前に協議の上、決定すること。

●小野小学校

費目	数量	単位	単価	金額	備考
【材料費】					
防爆非常用照明	2	台			製品仕様A-1
防水ベースライト40形	1	台			製品仕様B-1
防水ベースライト20形	6	台			製品仕様B-2
LED電球	7	台			製品仕様C-1
直管LEDランプ40形	744	本			製品仕様D-1
直管LEDランプ20形	57	本			製品仕様D-2
コンパクト型LEDランプ	48	本			製品仕様F-1
LEDダウンライト	17	台			製品仕様K-1
LEDダウンライト	8	台			製品仕様K-2
LEDダウンライト	3	台			製品仕様K-3
LEDダウンライト	6	台			製品仕様K-4
LEDシーリングライト	8	台			製品仕様M
LED街路灯	5	台			製品仕様N-2
以下余白					
小計	912				
施工費	1	式			廃棄費用含む
リース手数料	1	式			
合計					


●大和中学校

費目	数量	単位	単価	金額	備考
【材料費】					
防爆照明	4	台			製品仕様A-2
直管LEDランプ40形	1,169	本			製品仕様D-1
直管LEDランプ20形	54	本			製品仕様D-2
直管LEDランプ110形	32	本			製品仕様D-3
LED角型投光器	2	台			製品仕様I-1
LED丸型投光器	2	台			製品仕様I-2
LEDダウンライト	5	台			製品仕様K-1
LEDダウンライト	4	台			製品仕様K-3
LEDダウンライト	34	台			製品仕様K-5
LEDシーリングライト	18	台			製品仕様M
LED街路灯（ポール込）	8	台			製品仕様N-1
LED街路灯	3	台			製品仕様N-3
以下余白					
小計	1,335				
施工費	1	式			廃棄費用含む
リース手数料	1	式			
合計					

●宮床中学校

費目	数量	単位	単価	金額	備考
【材料費】					
防水ベースライト20形	13	台			製品仕様B-2
ベースライト20形	1	台			製品仕様B-3
バラストレス型LEDランプ	2	台			製品仕様C-2
直管LEDランプ40形	456	本			製品仕様D-1
直管LEDランプ20形	16	本			製品仕様D-2
高天井LED照明	28	台			製品仕様E
コンパクト型LEDランプ	12	本			製品仕様F-1
コンパクト型LEDランプ	36	本			製品仕様F-2
階段通路誘導灯	3	台			製品仕様G
LED丸型ブラケットライト	6	台			製品仕様H
LED丸型投光器	1	台			製品仕様I-2
LED丸型投光器	2	台			製品仕様I-3
LED手元灯	1	本			製品仕様J
LEDダウンライト	113	台			製品仕様K-1
LEDスポットライト	2	台			製品仕様L-1
LEDスポットライト	8	台			製品仕様L-2
LED街路灯	3	台			製品仕様N-2
小計	703				
施工費	1	式			廃棄費用含む
リース手数料	1	式			
合計					

位置図

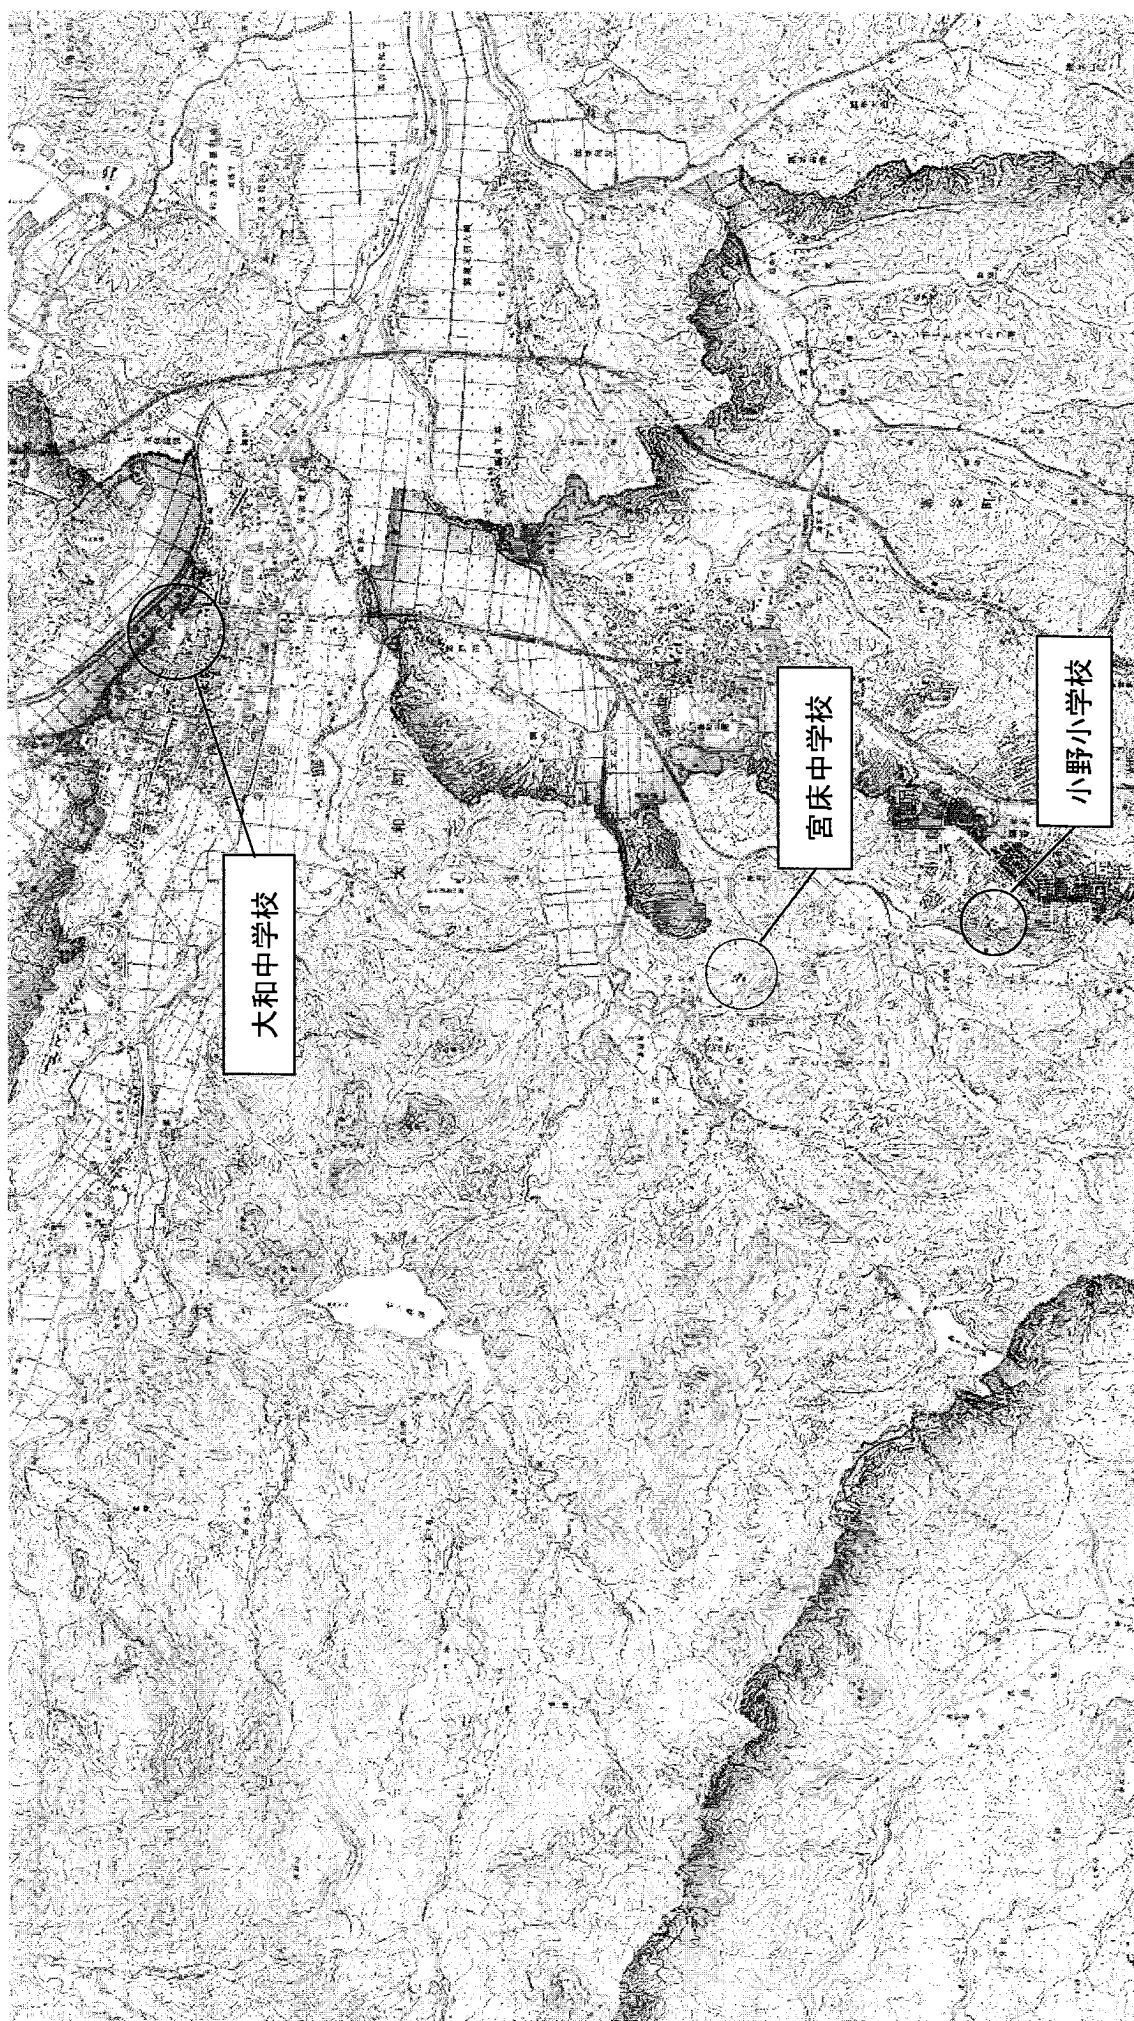

令和 8 年度～令和 18 年度
大和中学校外 2 校 LED 照明賃貸借
仕様書

令和 8 年 月 日

大和町教育委員会

1. 総則

本仕様書は、大和町立大和中学校外 2 校における LED 照明器具（ランプ）一式の賃貸借について定める。

2. 業務の目的

大和町立大和中学校外 2 校の照明器具は蛍光灯を使用しているもの。

水銀に関する国際的な規制により、蛍光灯の生産及び輸出入が禁止されることに伴い、今後、安定的な調達が困難となることから、学校施設の照明設備を LED 照明へ更新し、教育環境の向上及び維持管理の効率化を図るもの。

3. 概要

(1) 履行場所

- ①（住所）宮城県黒川郡大和町もみじヶ丘二丁目 3 番地
（名称）大和町立小野小学校
- ②（住所）宮城県黒川郡大和町吉岡字権現堂 25 番地
（名称）大和町立大和中学校
- ③（住所）宮城県黒川郡大和町宮床字四辻 13 番地の 7
（名称）大和町立宮床中学校

(2) 業務の範囲

- ① LED 照明器具の賃貸借（リース）（動産総合保険含む） その他、取付に必要な資材含む）
（別紙「大和町立大和中学校外 2 校 LED 照明賃貸借数量一覧」参照）
- ② 既存蛍光灯、水銀ランプを LED 照明ランプに取り替える工事、LED 照明ランプの性能を発揮するために必要な工事（蛍光灯安定器のバイパス工事）、灯具の交換が必要な場合の交換工事の施工及びこれらの工事で発生した廃棄物（既存のランプ、灯具等）の処分、再利用する既存照明器具の搬入・引渡し。
- ③ 本業務により設置した LED 照明ランプ・灯具の賃貸借契約期間中の維持管理。

(3) 設置期限

令和 9 年 1 月 31 日

(4) 賃貸借期間（予定）

令和 9 年 2 月 1 日から令和 19 年 1 月 31 日まで

(5) 賃貸借契約期間満了後の設備の取り扱い

賃貸借（リース）期間が満了し、発注者がリース料を完済したときに、対象設備の所有権を受注者から発注者に帰属するものとする。

4. 機器（物品）仕様

- (1) 照明器具は既存照明器具を使用又は交換し、LED 化に必要な配線作業等を行うこと。
- (2) 蛍光灯器具において片側給電のバイパス工事を施す場合、灯具内の配線作業を行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシールを貼る。
- (3) LED 照明に関する仕様は「(別表) 大和町立大和中学校外 2 校 LED 照明賃貸借 機器仕様」に記載の性能を満たす製品であること。

5. 入札金額

- (1) 入札金額は 120 ヶ月分の賃貸借料（税抜）とする。
- (2) 賃貸借料には、LED 照明器具の配線作業等工事費用及び保守・保証費用を含めるものとする。
- (3) 受注者は、賃貸借期間中における照明器具の損害に備え、動産総合保険に加入するものとする。なお、保険加入に要する費用は受注者の負担とし、賃貸借料に含めるものとする。

6. 要件要求

- (1) 照明器具（物品）の調達
LED 照明器具及び付属部品を交換する場合は、未使用品であることとする。
- (2) 設置工事
LED 照明器具の納入及び設置を行うこととする。
- (3) 梱包材や既存蛍光灯管等の撤去処分
梱包材や取り外した照明設備は受注者で処分する。
ただし、監督員が指定する既存照明器具については、LED 照明化が完了していない学校において再利用するため、監督員の指示する場所へ搬入・引渡しを行うものとする。
- (4) 保証期間
保証期間は、賃貸借期間と同期間とする。

7. 工事（設置）仕様

- (1) 工事（設置）期間
契約締結後から令和 9 年 1 月 31 日までを工期とする。
- (2) 設置作業に使用する雑材は全て新品とする。
- (3) 契約後、速やかに工程表を提出し、監督員及び学校長の承諾を受けること。
- (4) 設置作業にあたっての安全管理については、監督員及び学校長と打ち合わせを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。

- (5) 設置作業において発生する軽微な建築工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。
- (6) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に監督員及び学校長と日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。
- (7) 作業中は粉塵の飛散には十分注意し、養生を行うこと。
- (8) 作業終了後は床等の清掃を行うこと。
- (9) 設置作業時間帯は、監督員及び学校長の指示に従うこと。
- (10) 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等が無いことを確認すること。
- (11) 本仕様書に記載しない事項については、公共建設工事（改修工事）標準仕様書（電気設備工事編）最新版／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修により補完すること。
- (12) 設置作業に関して本仕様書に明記の無い事項に疑義が生じた場合、発注者と協議すること。

8. 物品の性能保証・点検保守内容

- (1) 賃貸借期間満了時まで物品性能維持の保証を行うこと。
- (2) 障害発生時は、迅速かつ適切に物品の取替え、代替え、修理等を行うこと。
- (3) 設置作業終了後、障害発生時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出すること。
- (4) 障害が発生し、対応した場合は、その都度、文書による報告書を提出すること。
- (5) 受注者は、リース期間中の照明器具の維持管理について、迅速かつ適切な対応が可能となるよう、必要に応じて町内電気工事業者の活用に努めるものとする。なお、維持管理業務に係る責任は受注者が負うものとする。
- (6) LED 照明等の交換を実施した場合においても、故障の原因が導入した製品の起因する場合、既存照明器具の起因にする場合、電源装置その他の設備に起因する場合は、受注者の負担により器具の交換等の対応を行うものとする。

9. その他、特記

- (1) 設置前に現場調査、回路調査等を十分行い作業を実施すること。また、施工時において仕様書・数量表と異なる箇所を発見した場合には、速やかに監督員へ報告し、協議する。
- (2) 納入・搬出経路については施設管理運営上の支障に留意し学校長の承諾を得ること。
- (3) 作業車・運搬車・敷地内における車両の駐停車については、事前に学校長の承諾を得ること。
- (4) 勤務時間外の作業は、事前に学校長と協議し作業時間を決定すること。

(別表) 大和町立大和中学校外2校LED照明賃貸借 機器仕様

1. 照明器具の共通仕様

- (1) 選定する照明器具は一般社団法人公共建築協会の評価名簿（電気設備機材等）登録があり、販売実績及び国又は地方自治体において類似の事業における導入実績がある国内メーカーの製品であること。
- (2) 製品は、ISO9001・ISO14001認証を取得している製造工場で生産されていること。
- (3) 照明器具及び光源（LED）は、未使用品であること。
- (4) 製品に使用されているLEDチップは、製造業者を明確にできること。
- (5) 電源内蔵型LEDベースライトは不具合発生時に交換対応の迅速性を考慮し、光源部が交換可能なものとし、電源ユニットは光源部に内蔵していること。
- (6) 無線調光制御においては、下記事項を全て満たすこととする。
 - ①新規配線工事が無いこと
 - ②制御端末は、専用スイッチまたはリモコンと汎用タブレットの双方で制御が可能なこと
 - ③タブレット操作時、配灯図を表示させて照明制御が可能なこと
 - ④復電時は、予め設定した調光率で点灯が可能であること
 - ⑤調光設定は0%～100%の範囲で可能であること
 - ⑥照明機器1台ずつの点滅、調光が可能であること
 - ⑦グループ設定及びシーン設定はそれぞれ10パターン以上設定可能であること

2. 照明器具の共通仕様

項目	要求仕様			
	A-1 防爆照明 HF100相当	A-2 防爆照明 IL100相当	B-1 ベースライト HF32×2相当	B-2 ベースライト FL20×2相当
器具光束	1,590 lm以上	890 lm以上	5,200 lm以上	2,000 lm以上
定格消費電力	17.0W以下	8.0W以下	33.0W以下	12.6W以下
質量	6,300 g 以下	6,300 g 以下	3,400 g 以下	1,300 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra65以上	Ra65以上	Ra83以上	Ra83以上
設計寿命	60,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源位置	器具一体	器具一体	光源部内蔵	光源部内蔵
機能	IP65	IP65	IP23	IP23
交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	防爆形	防爆形	器具：SUS	-
数量	2	4	1	19

項目	要求仕様			
	B-3 ベースライト FL20相当	C-1 LED電球 IL60相当	C-2 バラストレス型LEDランプ BHRF160相当	D-1 直管LED HF32相当
器具光束	1,000 lm以上	810 lm以上	1,600 lm以上	2,500 lm以上
定格消費電力	6.3W以下	7.1W以下	10.0W以下	13.8W以下
質量	800 g 以下	85 g 以下	310 g 以下	270 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra73以上	Ra83以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源位置	光源部内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
機能	-	-	-	-
交換方式	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
その他	-	-	-	-
数量	1	7	2	2,369

項目	要求仕様			
	D-2 直管LED FL20相当	D-3 直管LED HF86相当	E 高天井用照明 HF700相当	F-1 コンパクト型LEDランプ FPL36相当
器具光束	1,000 lm以上	6,600 lm以上	30,000 lm以上	2,000 lm以上
定格消費電力	6.1W以下	37.0W以下	149.0W以下	13.6W以下
質量	120 g 以下	550 g 以下	2,000 g 以下	232 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra73以上	Ra83以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源位置	内蔵	内蔵	器具一体	内蔵
機能	-	-	-	-
交換方式	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	ランプ交換
その他	-	-	無線制御対応	-
数量	127	32	28	60

項目	要求仕様			
	F-2 コンパクト型LEDランプ FPL55相当	G 階段通路誘導灯 HF16相当	H LEDブラケットライト IL60相当	I-1 LED角型投光器 BHRF500相当
器具光束	3,300 lm以上	1,600 lm以上	680 lm以上	5,500 lm以上
定格消費電力	21.8W以下	13.9W以下	6.5W以下	40.0W以下
質量	294 g 以下	2,800 g 以下	660 g 以下	1,500 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra73以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上
電源位置	内蔵	光源部内蔵	光源部内蔵	器具一体
機能	-	段調光・人感センサー	IP23	IP67
交換方式	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	-	-	-	-
数量	36	3	6	2

項目	要求仕様			
	I-2 LED丸型投光器 MH400相当	I-3 LED丸型投光器 MH250相当	J LED手元灯 FL20相当	K-1 LEDダウンライト FHT24相当
器具光束	20,000 lm以上	15,000 lm以上	1,000 lm以上	850 lm以上
定格消費電力	110.0W以下	82.5W以下	11.1W以下	7.7W以下
質量	3,000 g 以下	3,000 g 以下	870 g 以下	550 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra73以上	Ra73以上	Ra85以上	Ra83以上
設計寿命	60,000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源位置	器具一体	器具一体	器具一体	別置
機能	IP55	IP55	-	-
交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	-	-	コンセント付き	PWM調光対応
数量	3	2	1	135

項目	要求仕様			
	K-2 LEDダウンライト CDM150相当	K-3 LEDダウンライト FHT42相当	K-4 LEDダウンライト IL100相当	K-5 LEDダウンライト IL100相当
器具光束	8,197 lm以上	3,006 lm以上	750 lm以上	750 lm以上
定格消費電力	60.0W以下	20.0W以下	7.0W以下	7.0W以下
質量	2,300 g 以下	1,800 g 以下	350 g 以下	350 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K	2,700K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源位置	別置	別置	器具一体	器具一体
機能	-	-	-	-
交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	PWM調光対応	PWM調光対応	-	-
数量	8	7	6	34

項目	要求仕様			
	L-1 LEDスポットライト CDM70相当	L-2 LEDスポットライト IL60相当	M LEDシーリングライト FHD100相当	N-1 LED街路灯 HF400相当
器具光束	3,030 lm以上	1,000 lm以上	5,200 lm以上	10,800 lm以上
定格消費電力	23.0W以下	11.7W以下	42.0W以下	80.0W以下
質量	1,000 g 以下	1,500 g 以下	1,000 g 以下	44,000 g 以下
色温度	5,000K	5,000K	3,000～6,000K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra73以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	60,000時間以上
電源位置	器具一体	光源部内蔵	器具一体	器具一体
機能	-	防雨形	調光・調色	IP67 / 重耐塩
交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 (ポール含む)
その他	-	-	-	筐体色：灰
数量	2	8	26	8

項目	要求仕様			
	N-2 LED街路灯 HF100相当	N-3 LED街路灯 HF100相当		
器具光束	2,600 lm以上	2,600 lm以上		
定格消費電力	20.0W以下	20.0W以下		
質量	7,800 g 以下	7,800 g 以下		
色温度	5,000K	5,000K		
演色評価数	Ra73以上	Ra73以上		
設計寿命	60,000時間以上	60,000時間以上		
電源位置	器具一体	器具一体		
機能	IP67 / 重耐塩	IP67 / 重耐塩		
交換方式	器具交換	器具交換		
その他	筐体色：灰	筐体色：茶		
数量	8	3		

大和町立大和中学校外2校 LED照明賃貸数量一覧 (小野小学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
1	1階	女子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
2	1階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
3	1階	男子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
4	1階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
5	1階	オイル庫	非常灯	水銀灯100W	1	1	1	器具一式交換	A-1
6	1階	家庭科室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
7	1階	家庭科室	ベースライト	FLR40	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
8	1階	配膳室・準備室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
9	1階	配膳室・準備室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
10	1階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
11	1階	職員玄関	シーリングライト	FCL32/30	2	6	2	器具一式交換	M
12	1階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
13	1階	男子便所	ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
14	1階	男子更衣室	ベースライト	FL20	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
15	1階	女子更衣室	ベースライト	FL20	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
16	1階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
17	1階	女子便所	ブラケット	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
18	1階	コンピューター室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
19	1階	コンピューター室	ベースライト	FLR40	18	36	36	配線変更・ランプ交換	D-1
20	1階	休憩室	ベースライト	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
21	1階	印刷室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
22	1階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
23	1階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
24	1階	男子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
25	1階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
26	1階	女子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
27	1階	多目的便所	ベースライト	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
28	1階	トイレ前	ダウンライト	FDL27	1	1	1	器具一式交換	K-1
29	1階	準備室	ベースライト	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
30	1階	視聴覚室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
31	1階	視聴覚室	ベースライト	FLR40	12	24	24	配線変更・ランプ交換	D-1
32	1階	廊下	シーリングライト	FCL32/30	4	4	4	器具一式交換	M
33	1階	廊下	ベースライト	FLR40	8	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
34	1階	会議室	ベースライト	FLR40	9	27	27	配線変更・ランプ交換	D-1
35	1階	校長室	スクエア照明	FL20	6	24	24	配線変更・ランプ交換	D-2
36	1階	職員室	ベースライト	FLR40	12	24	24	配線変更・ランプ交換	D-1
37	1階	昇降口	ベースライト	FL40	18	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
38	1階	保健室	ベースライト	FLR40	5	10	10	配線変更・ランプ交換	D-1
39	1階	特別支援室2	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
40	1階	特別支援室2	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
41	1階	特別支援室1	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
42	1階	特別支援室1	ベースライト	FLR40	5	10	10	配線変更・ランプ交換	D-1
43	1階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
44	1階	階段	ベースライト	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
45	1階	外階段	ベースライト	FL20	2	2	2	器具一式交換	B-2
46	2階	女子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
47	2階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
48	2階	男子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
49	2階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
50	2階	多目的室	高天井用照明	HF(蛍光水銀灯)250	8	8	8	器具一式交換	K-2
51	2階	配膳室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
52	2階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
53	2階	教材室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
54	2階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
55	2階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
56	2階	水呑	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
57	2階	教室23	ベースライト	FHF32	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
58	2階	教室23	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
59	2階	教室23	スクエア照明	FPL36	8	24	24	配線変更・ランプ交換	F-1
60	2階	教室24	ベースライト	FHF32	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
61	2階	教室24	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
62	2階	教室24	スクエア照明	FPL36	8	24	24	配線変更・ランプ交換	F-1
63	2階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1

大和町立大和中学校外2校 LED照明貸借数量一覧 (小野小学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
64	2階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
65	2階	男子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
66	2階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
67	2階	女子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
68	2階	水呑	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
69	2階	水呑	ベースライト	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
70	2階	教材室	ベースライト	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
71	2階	通信室・準備室	ベースライト	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
72	2階	廊下	ベースライト	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
73	2階	廊下	ベースライト	FLR40	9	9	9	配線変更・ランプ交換	D-1
74	2階	調理室	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
75	2階	教室9	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
76	2階	教室9	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
77	2階	教室8	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
78	2階	教室8	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
79	2階	教室7	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
80	2階	教室7	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
81	2階	教室6	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
82	2階	教室6	ベースライト	FLR40	5	10	10	配線変更・ランプ交換	D-1
83	2階	教室5	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
84	2階	教室5	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
85	2階	教室4	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
86	2階	教室4	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
87	2階	教室3	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
88	2階	教室3	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
89	2階	教室2	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
90	2階	教室2	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
91	2階	教室1	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
92	2階	教室1	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
93	2階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
94	2階	外階段	ベースライト	FL20	2	2	2	器具一式交換	B-2
95	3階	女子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
96	3階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
97	3階	男子便所	ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
98	3階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
99	3階	倉庫	非常灯	水銀灯100W	1	1	1	器具一式交換	A-1
100	3階	配膳室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
101	3階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
102	3階	教材室	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
103	3階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
104	3階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
105	3階	水呑	ベースライト	FLR40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
106	3階	理科室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
107	3階	理科室	ベースライト	FLR40	8	16	16	配線変更・ランプ交換	D-1
108	3階	準備室	ベースライト	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
109	3階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
110	3階	男子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
111	3階	男子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
112	3階	女子便所	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
113	3階	女子便所	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
114	3階	水呑	ダウンライト	FDL27	2	2	2	器具一式交換	K-1
115	3階	水呑	ベースライト	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
116	3階	教材室	ベースライト	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
117	3階	図工室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
118	3階	図工室	ベースライト	FLR40	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
119	3階	少人数1	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
120	3階	少人数2	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
121	3階	廊下	ベースライト	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
122	3階	廊下	ベースライト	FLR40	11	11	11	配線変更・ランプ交換	D-1
123	3階	教室22	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
124	3階	教室21	ベースライト	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
125	3階	スタジオ	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
126	3階	スタジオ	ダウンライト	白熱球60	6	6	6	配線変更・ランプ交換	C-1

大和町立大和中学校外2校 LED照明貸借数量一覧 (小野小学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
127	3階	準備室	ベースライト	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
128	3階	教室16	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
129	3階	教室16	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
130	3階	教室15	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
131	3階	教室15	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
132	3階	教室14	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
133	3階	教室14	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
134	3階	教室13	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
135	3階	教室13	ベースライト	FLR40	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
136	3階	教室12	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
137	3階	教室12	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
138	3階	教室11	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
139	3階	教室11	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
140	3階	教室10	ベースライト	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
141	3階	教室10	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
142	3階	準備室	ベースライト	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
143	3階	音楽室	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
144	3階	音楽室	ベースライト	FLR40	3	21	21	配線変更・ランプ交換	D-1
145	3階	階段	ベースライト	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
146	3階	階段	ベースライト	FL20	2	2	2	器具一式交換	B-2
147	屋内運動場1階	ポーチ	ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
148	屋内運動場1階	玄関	シーリングライト	FCL32/30	2	2	2	器具一式交換	M
149	屋内運動場1階	トイレ1	ブラケット	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
150	屋内運動場1階	トイレ1	ベースライト	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
151	屋内運動場1階	トイレ2	ブラケット	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
152	屋内運動場1階	トイレ2	ベースライト	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
153	屋内運動場1階	男子更衣室	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
154	屋内運動場1階	女子更衣室	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
155	屋内運動場1階	廊下	ダウンライト	FDL27	3	3	3	器具一式交換	K-3
156	屋内運動場1階	器具庫	ベースライト	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
157	屋内運動場1階	控え室1	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
158	屋内運動場1階	控え室1	ベースライト	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
159	屋内運動場1階	ステージ	ベースライト	FLR40	18	36	36	配線変更・ランプ交換	D-1
160	屋内運動場1階	控え室2	ベースライト	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
161	屋内運動場1階	控え室2	ベースライト	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
162	屋外	屋外	ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
163	屋外	屋外	ベースライト	FLR40	1	1	1	器具一式交換	B-1
164	屋外	屋外	ブラケット	FL20	16	16	16	配線変更・ランプ交換	D-2
165	屋外	屋外	ダウンライト	FDL27	6	6	6	器具一式交換	K-4
166	屋外	屋外	ブラケット	LDS(ミニクリプトン)60	1	1	1	配線変更・ランプ交換	C-1
167	屋外	屋外	道路灯	HF(蛍光水銀灯)100	5	5	5	器具一式交換	N-2
計					570	916	912		

大和町立大和中学校外2校 LED照明賃貸数量一覧 (大和中学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
1	1階	昇降口	シーリングライト	FCL40 + 30	16	16	16	器具一式交換	M
2	1階	保健室	直付型	FLR40	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
3	1階	職員玄関	シーリングライト	FCL40 + 30	1	1	1	器具一式交換	M
4	1階	階段室B	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
5	1階	階段室B	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
6	1階	消火ポンプ室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
7	1階	男子便所	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
8	1階	女子便所	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
9	1階	配膳室	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
10	1階	ピロティ	ダウンライト	FDL18	18	18	18	器具一式交換	K-5
11	1階	技術準備室	直付型	FLR40	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
12	1階	技術家庭室	直付下面開放型	FHF32	16	32	32	配線変更・ランプ交換	D-1
13	1階	技術家庭室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
14	1階	更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
15	1階	更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
16	1階	更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
17	1階	更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
18	1階	女子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
19	1階	男子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
20	1階	倉庫	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
21	1階	オイルタンク室	直付	LE(非常灯用電球)40W	1	1	1	器具一式交換	A-2
22	1階	階段室A	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
23	1階	階段室A	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
24	1階	普通教室①	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
25	1階	普通教室①	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
26	1階	普通教室②	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
27	1階	普通教室②	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
28	1階	普通教室③	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
29	1階	普通教室③	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
30	1階	普通教室④	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
31	1階	普通教室④	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
32	1階	特殊教室①	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
33	1階	特殊教室①	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
34	1階	特殊教室②	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
35	1階	特殊教室②	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
36	1階	廊下	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
37	1階	廊下	埋込型	FL40	10	10	10	配線変更・ランプ交換	D-1
38	1階	廊下	埋込型	FL20	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-2
39	1階	廊下	シーリングライト	FCL40 + 30	1	1	1	器具一式交換	M
40	1階	中庭	街路灯	HF(蛍光水銀灯)100	2	4	2	器具一式交換	N-1
41	1階	屋外	角型ブラケット	FL20	4	4	4	配線変更・ランプ交換	D-2
42	1階	屋外	ダウンライト	FDL18	16	16	16	器具一式交換	K-5
43	1階	男子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
44	1階	女子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
45	1階	女子WC	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
46	1階	階段	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
47	1階	普通教室⑥	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
48	1階	普通教室⑥	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
49	1階	普通教室⑦	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
50	1階	普通教室⑦	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
51	1階	普通教室⑧	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
52	1階	普通教室⑧	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
53	1階	ワークスペース	埋込型	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
54	1階	廊下	埋込型	FL40	10	10	10	配線変更・ランプ交換	D-1
55	2階	普通教室⑨	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
56	2階	普通教室⑨	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
57	2階	普通教室⑩	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
58	2階	普通教室⑩	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
59	2階	普通教室⑪	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
60	2階	普通教室⑪	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
61	2階	普通教室⑫	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
62	2階	普通教室⑫	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
63	2階	印刷、資料室	埋込型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1

大和町立大和中学校外2校 LED照明貸借数量一覧 (大和中学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
64	2階	印刷、資料室	直付型	FL20	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
65	2階	湯沸室	直付型	FL20	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
66	2階	職員室	埋込型	FLR40	16	32	32	配線変更・ランプ交換	D-1
67	2階	職員室	埋込型	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
68	2階	校長室	埋込型	FLR40	4	16	16	配線変更・ランプ交換	D-1
69	2階	会議室	埋込型	FLR40	6	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
70	2階	会議室	黒板灯	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
71	2階	男子便所 (2)	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
72	2階	階段室B	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
73	2階	階段室B	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
74	2階	女子便所	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
75	2階	配膳室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
76	2階	掃除用具入れ	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
77	2階	EV機械室	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
78	2階	準備室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
79	2階	準備室	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
80	2階	家庭教室	直付下面開放型	FHF32	12	24	24	配線変更・ランプ交換	D-1
81	2階	家庭教室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
82	2階	LL教室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
83	2階	LL教室	埋込型	FLR40	15	30	30	配線変更・ランプ交換	D-1
84	2階	LL準備室	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
85	2階	更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
86	2階	更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
87	2階	更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
88	2階	更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
89	2階	女子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
90	2階	男子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
91	2階	職員女子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
92	2階	職員女子便所	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
93	2階	階段室A	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
94	2階	階段室A	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
95	2階	職員男子更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
96	2階	職員男子更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
97	2階	オイルタンク室	直付	LE(非常灯用電球)40W	1	1	1	器具一式交換	A-2
98	2階	廊下	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
99	2階	廊下	埋込型	FL40	16	16	16	配線変更・ランプ交換	D-1
100	2階	廊下	埋込型	FL20	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-2
101	2階	普通教室⑬	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
102	2階	普通教室⑬	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
103	2階	普通教室⑭	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
104	2階	普通教室⑭	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
105	2階	普通教室⑮	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
106	2階	普通教室⑮	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
107	2階	ワークスペース	埋込型	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
108	2階	男子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
109	2階	女子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
110	2階	女子WC	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
111	2階	多目的WC	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
112	2階	階段	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
113	2階	廊下	埋込型	FL40	11	11	11	配線変更・ランプ交換	D-1
114	2階	廊下	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
115	3階	普通教室⑯	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
116	3階	普通教室⑯	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
117	3階	普通教室⑰	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
118	3階	普通教室⑰	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
119	3階	普通教室⑱	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
120	3階	普通教室⑱	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
121	3階	普通教室⑲	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
122	3階	普通教室⑲	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
123	3階	生徒会室	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
124	3階	前室	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
125	3階	スタジオ	直付型	FLR40	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
126	3階	調整室	埋込型	FLR40	1	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1

大和町立大和中学校外2校 LED照明貸借数量一覧 (大和中学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
127	3階	美術教室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
128	3階	準備室	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
129	3階	音楽教室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
130	3階	音楽教室	埋込型	FLR40	30	30	30	配線変更・ランプ交換	D-1
131	3階	準備室	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
132	3階	男子便所 (2)	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
133	3階	階段室B	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
134	3階	階段室B	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
135	3階	女子便所	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
136	3階	配膳室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
137	3階	書庫	直付型	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
138	3階	図書室	直付型	FLR40	21	21	21	配線変更・ランプ交換	D-1
139	3階	図書室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
140	3階	多目的ホール	直付型	FLR40	69	69	69	配線変更・ランプ交換	D-1
141	3階	多目的ホール	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
142	3階	教材室	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
143	3階	女子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
144	3階	男子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
145	3階	職員女子更衣室	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
146	3階	職員女子更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
147	3階	階段室A	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
148	3階	階段室A	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
149	3階	職員男子更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
150	3階	職員男子更衣室	角型ブラケット	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
151	3階	オイルタンク室	直付	LE(非常灯用電球)40W	1	1	1	器具一式交換	A-2
152	3階	廊下	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
153	3階	廊下	埋込型	FL40	11	11	11	配線変更・ランプ交換	D-1
154	3階	廊下	埋込型	FL20	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-2
155	3階	普通教室20	直付下面開放型	FHF32	6	12	12	配線変更・ランプ交換	D-1
156	3階	普通教室20	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
157	3階	普通教室②0	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
158	3階	普通教室②0	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
159	3階	普通教室②0	直付下面開放型	FHF32	8	16	16	配線変更・ランプ交換	D-1
160	3階	普通教室②0	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
161	3階	普通教室②0	直付下面開放型	FHF32	9	18	18	配線変更・ランプ交換	D-1
162	3階	普通教室②0	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
163	3階	ワークスペース	埋込型	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
164	3階	男子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
165	3階	女子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
166	3階	女子WC	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
167	3階	階段	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
168	3階	廊下	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
169	3階	廊下	埋込型	FL40	11	11	11	配線変更・ランプ交換	D-1
170	4階	理科室 (2)	直付下面開放型	FHF32	12	24	24	配線変更・ランプ交換	D-1
171	4階	理科室 (2)	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
172	4階	理科準備室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
173	4階	理科準備室	直付型	FL20	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
174	4階	暗室	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
175	4階	理科室 (1)	直付下面開放型	FHF32	12	24	24	配線変更・ランプ交換	D-1
176	4階	理科室 (1)	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
177	4階	準備室	埋込型	FLR40	4	8	8	配線変更・ランプ交換	D-1
178	4階	CAI教室	黒板灯	FLR40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
179	4階	CAI教室	埋込型	FLR40	28	56	56	配線変更・ランプ交換	D-1
180	4階	階段室A	直付型	FLR40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
181	4階	階段室A	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
182	4階	階段室A	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
183	4階	オイルタンク室	直付	LE(非常灯用電球)40W	1	1	1	器具一式交換	A-2
184	4階	廊下	埋込型	FL40	4	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
185	4階	書庫	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
186	4階	図書室	黒板灯	HF32	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
187	4階	図書室	直付下面開放型	FHF32	21	42	42	配線変更・ランプ交換	D-1
188	4階	ワークスペース	埋込型	FL40	3	3	3	配線変更・ランプ交換	D-1
189	4階	男子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1

大和町立大和中学校外2校 LED照明貸借数量一覧(大和中学校)

NO	階数	場所	器具種類	既存照明種類	器具 数量	ランプ 数量	LED照明 数量	交換方式	照会 記号
190	4階	女子WC	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
191	4階	女子WC	直付型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
192	4階	階段	角型ブラケット	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
193	4階	廊下	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
194	4階	廊下	埋込型	FL40	11	11	11	配線変更・ランプ交換	D-1
195	RF階	階段	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
196	体育館1階	玄関ホール	シーリングライト	FCL30	4	4	4	器具一式交換	K-3
197	体育館1階	階段下倉庫	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
198	体育館1階	男子更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
199	体育館1階	男子便所	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
200	体育館1階	男子化粧室	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
201	体育館1階	男子化粧室	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
202	体育館1階	女子便所	直付型	FL40	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
203	体育館1階	女子化粧室	角型ブラケット	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
204	体育館1階	女子化粧室	埋込型	FL20	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-2
205	体育館1階	女子更衣室	直付型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
206	体育館1階	器具庫	笠付きトラフ型	FLR40	6	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
207	体育館1階	控室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
208	体育館1階	ステージ	笠付きトラフ型	FLR40	16	32	32	配線変更・ランプ交換	D-1
209	体育館1階	放送室	直付型	FLR40	1	2	2	配線変更・ランプ交換	D-1
210	体育館1階	控室	直付型	FLR40	2	4	4	配線変更・ランプ交換	D-1
211	体育館1階	廊下	ダウンライト	FDL18	5	5	5	器具一式交換	K-1
212	体育館2階	ミーティングルーム	直付型	FLR40	3	6	6	配線変更・ランプ交換	D-1
213	体育館2階	卓球練習場	埋込型	FLR110	16	32	32	配線変更・ランプ交換	D-3
214	体育館2階	階段	埋込型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
215	体育館2階	渡り廊下	埋込型	FL40	1	1	1	配線変更・ランプ交換	D-1
216	屋外	屋外	角型ブラケット	FL20	2	2	2	配線変更・ランプ交換	D-2
217	屋外	屋外	街路灯	HF(蛍光水銀灯)100	6	12	6	器具一式交換	N-1
218	屋外	屋外	丸型投光器	MT(セラメタ)660W	1	2	2	器具一式交換	I-2
219	屋外	屋外	街路灯	HF(蛍光水銀灯)100	3	3	3	器具一式交換	N-3
220	屋外	屋外	角型投光器	HF(蛍光水銀灯)100	2	2	2	器具一式交換	I-1
計					907	1,343	1,335		