

現場説明書

工事番号

工事名

令和7年度宮床中学校特別教室等空調設備整備工事

令和7年4月

教育総務課

今回発注する工事は、関係法令、工事請負契約書並びに設計図書に基づくほか、下記に定める事項を遵守しなければならない。

1 工 事 番 号

2 工 事 名 令和7年度宮床中学校特別教室等空調設備整備工事

3 工 事 場 所 大和町立宮床中学校 地内

4 工 期 令和7年11月28日 まで

5 担 当 課 教育総務課

6 遵守すべき条項

- ①大和町建設工事執行規則
- ②大和町財務規則
- ③その他関係する法令

7 設計図書の範囲

工事の範囲は、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書をいう。）及び契約書に記載された内容とする。

8 契約に関する事項

契約に関する内容については、大和町建設工事執行規則並びに大和町財務規則に定めるところによる。

①入札保証金	免除とする。 ただし、落札者が契約を結ばない場合は、落札者に対し入札金額（税込）の100分の5の額を損害賠償請求するものとする。	
②契約保証金	契約金額の10分の1以上とする。ただし、免除される場合はこの限りでない。	

③ 前 払 金	大和町建設工事執行規則第32条の規定のとおり。	
工 事	150万円以上	10分の4以内

・前払金を請求する場合は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証書を町に寄託すること。

・計算方法は、算出された金額に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

④中間前払い	工事にあつては、500万円以上で工期が100日以上のものに限り10分の2の範囲内で契約することができる。	
⑤部分払い	中間前払い金の支出がある場合	1回
	中間前払い金の支出がない場合	2回

いずれも既済部分の10分の9を限度とする。

9 共通仕様書

この工事の履行に当たっては、特段の定めがある場合を除き、宮城県共通仕様書を準用するものとする。

10 契約書の様式

契約にあたっては、大和町が定める工事請負契約書とする。
ただし、特に様式を指定する場合を除く。

11 質疑応答

設計図書その他に質疑がある場合は、全て書面にて行うものとする。
様式は、大和町ホームページ ⇒ 入札・契約情報 ⇒ 入札・契約各種ダウンロード
⇒ 「現場説明書に対する質問書」 とする。

12 契約後の提出書類

落札者は本契約締結後、速やかに必要な書類を提出すること。

- イ 着手届及び工事工程表
- ロ 現場代理人及び主任技術者等の通知
- ハ 施工計画書

13 官公署への手続き

工事に関する官公署への手続きは全て請負業者が行い、その費用は請負者が負担する。

14 技術者の選任

本工事に関し、必要な技術者の選任を行い、速やかに届けること。
技術者の配置その他が法令に違反した場合は契約を取消すことがある。

15 一括下請負の禁止

本工事に関し、一括下請負を禁止する。
違反した場合は、関係法令に基づき処分の対象とする。

16 指定部分の下請の禁止

工事の主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事の一括下請負を禁止する。

次の部分の下請負をさせてはならない。

下請負禁止指定部分

--

17 一部下請負の承認

この工事の一部を下請負とする場合は、町長の承認を受けなければならない。
その場合にあつては、次の書類を提出しなければならない。

- ①一部下請負通知書（承認願い）
- ②下請負人指導責任者届
- ③下請負契約（請）書（写）

18 CORINS登録について

請負金額500万円以上の工事にあつてはCORINSへの登録を行うこと。
登録後は速やかに写しを提出すること。

19 建設退職金共済制度について

中小企業退職金共済法に基づき、建退協に加入していることを確認するため掛金領収書を提出すること。

20 現場から排出される建設資材廃棄物及びリサイクルについて

工事現場から発生する全ての廃棄物等は法令に基づき適正に処理すること。

- ①契約に当っては、処分についての説明書を提出すること。
- ②産業廃棄物を運搬・処分する場合は許可を受けた者であること。
- ③処分後はマニフェストを提示し、全量の確認を受けること。

21 入札注意事項

- ①本工事を発注するに当って、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、工事契約の相手方として不適切であるときは、契約を破棄するとともに、関係法令に基づき処分の対象とする。入札の業務を妨害した場合も同様とする。
- ②入札に当たっては、入札書に記載された金額の積算内訳を求めているので、入札書に内訳書を同封のこと。（様式は自由であるが、入札書に入る枚数とする。）
- ③積算内訳書は数量・単価を明示すること。数量・単価が明示できないものは内訳を添付すること。金額を丸める場合は、端数処理に留め、安易な値引き等を行うことなく実行できる内容で計上すること。
- ④添付された内訳書が上記内容を満たしていない場合や疑義を生じた場合は、無効とすることもある。また、今後の評価に影響する場合もある。

22 請求書様式

- ①本町の請求書はA 5サイズを基本としている。
- ②様式は本町ホームページからダウンロードするか、各担当課等に請求書を請求すること。
- ③A 5サイズの請求書による請求ができない場合は、各担当課等の担当者に協議すること。

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和7年度宮床中学校特別教室空調設備整備工事						
建築工事		1.0	式			
電気設備工事		1.0	式			
機械設備工事		1.0	式			
計						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
合計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
令和7年度宮床中学校特別教室空調設備整備工事						
宮床中学校						
1 直接仮設		1.0	式			
2 外部改修		1.0	式			
3 内部改修		1.0	式			
4 建具改修		1.0	式			
5 屋内運動場改修		1.0	式			
6 発生材処理		1.0	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設						
[外部]						
ガードフェンス	W=1800 H=1800	8.0	台			
交通誘導員			人			
高所作業車	作業床 高さ8m～10m		台			
枠組本足場	手すり先行方式 建枠900×1700	22.5	m2			
安全手すり	手すり先行方式	2.5	m			
ネット状養生シート		22.5	m2			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 外部改修						
[直接仮設]						
墨出	小規模	1.4	m2			
養生	小規模	1.4	m2			
整理清掃後片付	小規模	1.4	m2			
[土工]						
根切り	小規模土工	2.0	m3			
埋戻し	小規模土工(B種)	1.4	m3			
土工機械運搬費	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	往復			
砕石地業	再生切込砕石	0.1	m3			
[鉄筋]						
異形鉄筋	SD295A D13	77.50	kg			
異形鉄筋	SD295A D16	24.50	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	102.00	kg			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋運搬	4t車	102.00	kg			
[コンクリート・型枠]						
捨てコンクリート	FC=18 S=15	0.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.1	m3			
基礎コンクリート	FC=21 S=18	0.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 工作物基礎	0.6	m3			
普通型枠	小型構造物	3.0	m2			
型枠運搬	4t車	3.0	m2			
[仕上]						
基礎天端コンクリート直均し		1.4	m2			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[ユニット]						
メッシュフェンス	H=1800 独立基礎共	8.9	m			
メッシュフェンス扉	片開き 独立基礎共	1.0	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 内部改修						
[直接仮設]						
養生	個別改修	17.1	m2			
整理掃除跡片付	個別改修	17.1	m2			
内部足場	脚立足場 平屋建	29.1	m2			
[撤去]						
化粧石こうボード撤去	t=9.5 一重張り 一般・集積共	1.6	m2			
化粧石こう吸音ボード撤去	t=9.5 一重張り 一般・集積共	6.5	m2			
天井軽鉄下地撤去	集積共	8.1	m2			
[改修]						
天井化粧石こうボード(GB-D)新設	トラバーチン 突付け t=9.5	1.6	m2			
天井化粧石こう吸音ボード新設	t=9.5	6.5	m2			
軽量鉄骨天井下地	19型 ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	8.1	m2			
天井点検口	アルミ 450×450	5.0	ヶ所			
天井軽鉄下地開口補強	450×450	5.0	ヶ所			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
天井軽鉄下地開口補強	1,790×790	5.0	ヶ所			
RC壁コア抜き	φ75 W170 機械はつり	1.0	か所			
仕上補修	300×300程度	1.0	か所			
小計						

名	称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	建具改修						
	[改修]						
	宮中-1	ランマアルミパネル新設(765×850)	1.0	か所			
	宮中-2	ランマアルミパネル新設(390×300)、 可動部金物固定、縦棧・中棧新設	1.0	か所			
	宮中-5	ランマアルミパネル新設(1000×420)、 可動部金物固定	2.0	か所			
	ガラス撤去		2.5	m2			
	ガラス復旧	FL5 シーリング・清掃共	0.9	m2			
	アルミパネル穴あけ	φ75	8.0	か所			
	小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5 屋内運動場改修						
[直接仮設]						
養生	個別改修	6.0	m2			
整理掃除跡片付	個別改修	6.0	m2			
内部足場(改修)	脚立足場	6.0	m2			
[改修]						
RC壁コア抜き	φ75 W170 機械はつり	2.0	か所			
木・LGS間仕切壁コア抜き	φ75	1.0	か所			
仕上補修	300×300程度	3.0	か所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6 発生材処理						
発生材積込	ガラス陶器類 ボード・木材類 人カ	0.10	m3			
発生材積込	ボード類(混合ガラ) ボード・木材類 人カ	0.10	m3			
発生材運搬	ダンプロック 2t 人カ積込 14.5 km以下 DID有 ガラス陶器類	0.10	m3			
発生材運搬	ダンプロック 2t 人カ積込 60 km以下 DID有 ボード類(混合ガラ)	0.10	m3			
発生材処分	ガラス陶器類	0.10	m3			
発生材処分	石こうボード(混合ガラ)	0.10	m3			
スクラップ	鉄 H4	127.00	kg			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
令和7年度宮床中学校特別教室空調設備整備工事						
宮床中学校						
1 電気設備工事		1.0	式			
計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 電気設備工事						
校舎						
(1)機器設備		1.0	式			
(2)配線設備工事		1.0	式			
(3)発生材処理		1.0	式			
屋内運動場						
(1)機器設備		1.0	式			
(2)配線設備工事		1.0	式			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 電気設備工事						
校舎						
(1)機器設備						
動力トランス	3φ200KVA	1.0	台			
直列リアクトル	3φ67.4KVar用	1.0	台			
進相コンデンサ-	3φ67.4KVar	1.0	台			
配電盤改造工事	MCCB-150AF	2.0	組			
撤去工事	動力トランス3φ150KVA	1.0	台			
撤去工事	直列リアクトル3φ53.2KVar用	1.0	台			
撤去工事	高圧コンデンサ-3φ53.2KVar	1.0	台			
土工事	根切り 機械0.13m3	15.0	m3			
土工事	埋戻し 機械0.13m3	10.0	m3			
土工事	砂利地業	5.0	m3			
埋設シート	シングル W 150	46.0	m			
小々計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)配線設備工事						
電線管	G28	91.0	m			
電線管	G42	81.0	m			
電線管	FEP50	14.0	m			
1種金属線び	A型	13.0	m			
1種金属線び	B型	22.0	m			
1種金属線び	コーナーボックス A型	14.0	個			
1種金属線び	コーナーボックス B型	5.0	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	21.0	m			
ケーブル	EM-CEF22.0sq-3C 管内	14.0	m			
ケーブル	EM-CEF3.5sq-3C 管内	83.0	m			
ケーブル	EM-CET38sq FEP内	19.0	m			
ケーブル	EM-CEEF 2.0-2C 管内	19.0	m			
電線	EM-IE5.5 sq	14.0	m			
電線	EM-IE8.0 sq	3.0	m			
電線	EM-IE2.0 sq	83.0	m			

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地工事	ELA	1.0	箇所			
接地工事	ED	1.0	箇所			
プルボックス	500□x500(WP)SUS	2.0	個			
プルボックス	300□x300(WP)SUS	14.0	個			
プルボックス	250□x200	1.0	個			
電線管	FEP40	35.0	m			
H・H	H2-R2K-60	1.0	基			
動力盤	P-B (WP)	1.0	面			
小々計						
(3)発生材処理						
スクラップ控除	トランス/リアクトル/コンデンサー 鉄 H4	0.1	t			
小々計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋内運動場						
(1)機器設備						
動力盤	P-C (WP)	1.0	面			
プルボックス	500□x500(WP)SUS	1.0	個			
プルボックス	400□x400	1.0	個			
プルボックス	300□x300	2.0	個			
プルボックス	250□x200	4.0	個			
コンセント (30A)	3P+ET+金属プレート共	4.0	個			
接地工事	ELA	1.0	箇所			
接地工事	ED	1.0	箇所			
コンクリート柱	14m-19cm -10.0KN	2.0	箇所			
支線	38Sq-ガード付	20.0	m			
小々計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)配線設備工事						
ケーブル	EM-CET60sq	213.0	m			
ケーブル	EM-CEF5.5-3C	170.0	m			
電線	EM-IE8.0 sq	4.0	m			
電線	EM-IE2.0 sq	170.0	m			
電線	EM-CEF3.5sq-3C	280.0	m			
メッセンジャーワイヤー	30sq	129.0	m			
電線管	G28	247.0	m			
電線管	FEP30	81.0	m			
電線管	FEP65	101.0	m			
小々計						

[illegible]

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 空調設備工事						
(1)機器設備		1.0	式			
(2)配管設備工事		1.0	式			
小計						

名	称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	空調設備						
	(1)機器設備						
	PAC-1 空調機(室外ユニット)	空冷ヒートポンプ・マルチタイプ冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW アクティブフィルター組込 防雪フード、スプリング防振架台	1.0	台			
	PAC-1A空調機(室内ユニット)	空冷ヒートポンプ・天吊露出形 冷房能力 9.0KW 暖房能力 10.0KW	1.0	台			
	PAC-1B空調機(室内ユニット)	空冷ヒートポンプ・天吊露出形 冷房能力 5.6KW 暖房能力 6.3KW	2.0	台			
	PAC-1C空調機(室内ユニット)	空冷ヒートポンプ・天吊露出形 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW	2.0	台			
	コンクリート基礎		1.0	式			
	空調機用架台	寸法 1500L×2 材質 H鋼	1.0	基			
	小々計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)配管設備工事						
断熱材被覆銅管	液管 9.52φ × 厚8mm	109.0	m			
断熱材被覆銅管	液管 12.7φ × 厚10mm	3.00	m			
断熱材被覆銅管	ガス管 15.9φ × 厚20m/m	56.0	m			
断熱材被覆銅管	ガス管 22.2φ × 厚20m/m	21.0	m			
断熱材被覆銅管	ガス管 25.4φ × 厚20m/m	3.0	m			
化粧カバ-	樹脂製 100 × 70	57.0	m			
化粧カバ-	樹脂製 140 × 80	24.0	m			
排水用硬質塩ビ管 (VP)	25A	14.0	m			
排水用硬質塩ビ管 (VP)	30A	3.00	m			
小々計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




[illegible]

[illegible]

[illegible]

縣令區區博古知

[illegible][illegible]

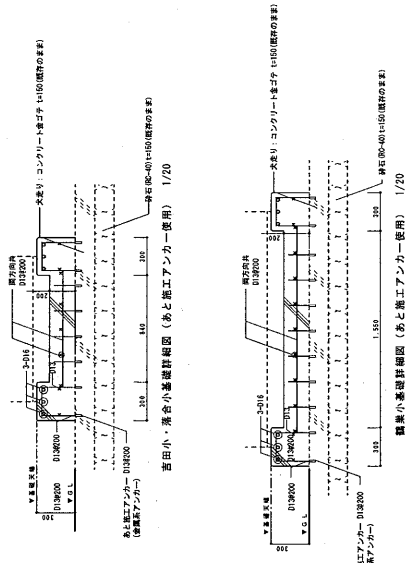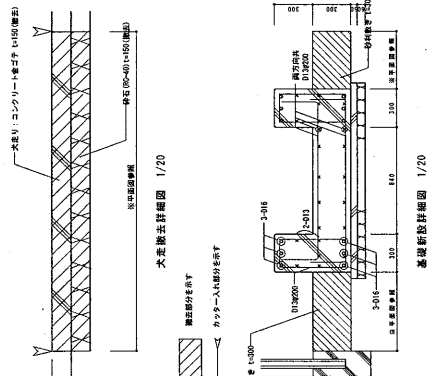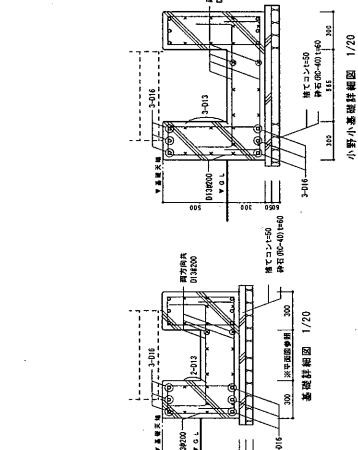

※鉄筋はSD295Aとする
※柱コンクリートはF62/S18とする
※基礎コンクリートはF62/S18とする


※鉄筋はSD295Aとする
※柱コンクリートはF62/S18とする
※基礎コンクリートはF62/S18とする

※鉄筋はSD295Aとする
※柱コンクリートはF62/S18とする
※基礎コンクリートはF62/S18とする

大まき町立小野小

大まき町立小野小

大まき町立小野小

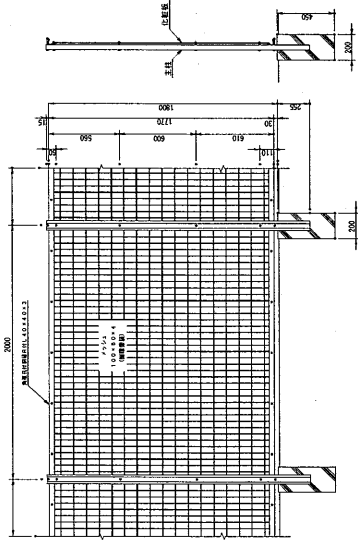

大まき町立小野小





大まき町立小野小

大まき町立小野小

大まき町立小野小

大まき町立小野小

大まき町立小野小

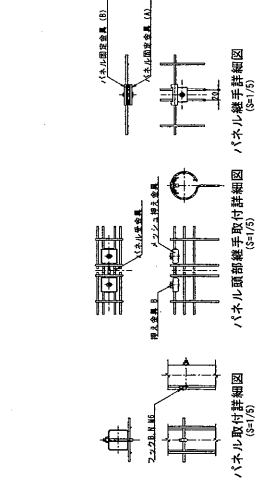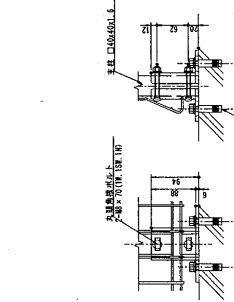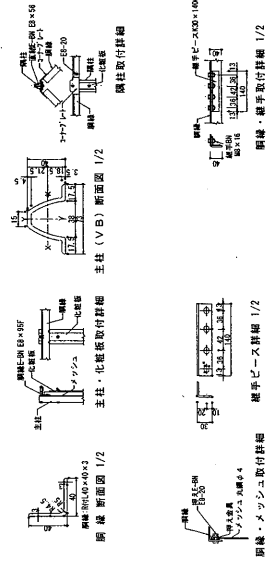

※コンクリートはF62/S18とする

※コンクリートはF62/S18とする

設計者 日新設計株式会社 NISHIN ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.	監理者 日新設計株式会社 NISHIN ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.	施工者 日新設計株式会社 NISHIN ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.	図面番号 A-11	図面名称 大まき町立小野小	図面内容 大まき町立小野小	図面比例 1/20	図面枚数 1/20	図面完成 1/20	図面印刷 1/20
---	---	---	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

電氣設備工事特記仕様書

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

一級建築士事務所
日新設計株式会社
NISSAN ARCHITECTS & ENGINEERS Co. Ltd.
日新設計
一級建築士事務所

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 姓名 2. 性別 3. 年齢 4. 職業 5. 学歴 6. 出身地 7. 家族構成 8. 収入 9. 支出 10. 貯蓄 11. 負債 12. 資産 13. 生活費 14. 娯楽費 15. 教育費 16. 医療費 17. 保険料 18. 税金 19. その他	1. 姓名 2. 性別 3. 年齢 4. 職業 5. 学歴 6. 出身地 7. 家族構成 8. 収入 9. 支出 10. 貯蓄 11. 負債 12. 資産 13. 生活費 14. 娯楽費 15. 教育費 16. 医療費 17. 保険料 18. 税金 19. その他
---	---

5. 新法製成機具
・ 新法製成機具の製造
・ 新法製成機具の修理
・ 新法製成機具の改良
6. 新法製成機具
・ 新法製成機具の製造
・ 新法製成機具の修理
・ 新法製成機具の改良
7. 新法製成機具
・ 新法製成機具の製造
・ 新法製成機具の修理
・ 新法製成機具の改良
8. 新法製成機具
・ 新法製成機具の製造
・ 新法製成機具の修理
・ 新法製成機具の改良
9. 新法製成機具
・ 新法製成機具の製造
・ 新法製成機具の修理
・ 新法製成機具の改良

環境問題

① 人口増加

② 資源消費

③ 環境問題

④ 環境問題

⑤ 環境問題

⑥ 環境問題

⑦ 環境問題

工業革命

電力方式

農耕方式

工業方法

生活方法

人口増加

都市化

人口集中

人口増大

人口増加

資源消費

資源消費

資源消費

資源消費

資源消費

環境問題

環境問題

環境問題

環境問題

環境問題

[illegible]

一級建築士 登録 第241102号	姓 名	工藤 名 祐
管理建築士 栗 井 孝	国 籍	
仙台市太白区山田字大石4番地4	国 籍	
TEL 022-245-2333	目 的	令和6年7月

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible]

圖 1 鋼筋的斷面

圖面內容	繪尺
訂立小・中学校空調設備整備工事	

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																		
1. 工本费	2. 材料费	3. 燃料费	4. 电费	5. 水费	6. 电话费	7. 交通费	8. 住宿费	9. 伙食费	10. 医疗费	11. 娱乐费	12. 其他	13. 折旧费	14. 修理费	15. 保险费	16. 税金	17. 利息	18. 罚款	19. 违约金	20. 赔偿金	21. 捐赠	22. 赞助	23. 其他	24. 合计	25. 备注	26. 日期	27. 地点	28. 天气	29. 心情	30. 收获	31. 感想	32. 总结	33. 评价	34. 建议	35. 意见	36. 反馈	37. 改进	38. 措施	39. 效果	40. 成果	41. 荣誉	42. 奖励	43. 表彰	44. 称号	45. 证书	46. 奖杯	47. 奖牌	48. 锦旗	49. 匾额	50. 对联	51. 诗词	52. 书画	53. 摄影	54. 录像	55. 录音	56. 文字	57. 图表	58. 模型	59. 实物	60. 标本	61. 化石	62. 骨骼	63. 毛发	64. 牙齿	65. 指甲	66. 头发	67. 皮肤	68. 肌肉	69. 骨骼	70. 内脏	71. 血液	72. 神经	73. 细胞	74. 组织	75. 器官	76. 系统	77. 整体	78. 个体	79. 种群	80. 群落	81. 生态系统	82. 生物圈	83. 宇宙	84. 地球	85. 国家	86. 社会	87. 人类	88. 文明	89. 文化	90. 艺术	91. 科学	92. 技术	93. 工业	94. 农业	95. 商业	96. 服务业	97. 金融业	98. 信息产业	99. 其他	100. 合计

[illegible]

1. 工場名称	豊橋	2. 工場	本橋	3. 工場長	佐々木 隆雄	4. 検査方法	目視検査	5. 検査結果	合格	6. 検査員	佐々木 隆雄	7. 検査場所	豊橋市本橋	8. 検査日時	昭和56年10月10日	9. 検査回数	10. 検査結果	合格	11. 検査結果	合格	12. 検査結果	合格	13. 検査結果	合格	14. 検査結果	合格	15. 検査結果	合格	16. 検査結果	合格	17. 検査結果	合格	18. 検査結果	合格	19. 検査結果	合格	20. 検査結果	合格	21. 検査結果	合格	22. 検査結果	合格	23. 検査結果	合格	24. 検査結果	合格	25. 検査結果	合格	26. 検査結果	合格	27. 検査結果	合格	28. 検査結果	合格	29. 検査結果	合格	30. 検査結果	合格	31. 検査結果	合格	32. 検査結果	合格	33. 検査結果	合格	34. 検査結果	合格	35. 検査結果	合格	36. 検査結果	合格	37. 検査結果	合格	38. 検査結果	合格	39. 検査結果	合格	40. 検査結果	合格	41. 検査結果	合格	42. 検査結果	合格	43. 検査結果	合格	44. 検査結果	合格	45. 検査結果	合格	46. 検査結果	合格	47. 検査結果	合格	48. 検査結果	合格	49. 検査結果	合格	50. 検査結果	合格	51. 検査結果	合格	52. 検査結果	合格	53. 検査結果	合格	54. 検査結果	合格	55. 検査結果	合格	56. 検査結果	合格	57. 検査結果	合格	58. 検査結果	合格	59. 検査結果	合格	60. 検査結果	合格	61. 検査結果	合格	62. 検査結果	合格	63. 検査結果	合格	64. 検査結果	合格	65. 検査結果	合格	66. 検査結果	合格	67. 検査結果	合格	68. 検査結果	合格	69. 検査結果	合格	70. 検査結果	合格	71. 検査結果	合格	72. 検査結果	合格	73. 検査結果	合格	74. 検査結果	合格	75. 検査結果	合格	76. 検査結果	合格	77. 検査結果	合格	78. 検査結果	合格	79. 検査結果	合格	80. 検査結果	合格	81. 検査結果	合格	82. 検査結果	合格	83. 検査結果	合格	84. 検査結果	合格	85. 検査結果	合格	86. 検査結果	合格	87. 検査結果	合格	88. 検査結果	合格	89. 検査結果	合格	90. 検査結果	合格	91. 検査結果	合格	92. 検査結果	合格	93. 検査結果	合格	94. 検査結果	合格	95. 検査結果	合格	96. 検査結果	合格	97. 検査結果	合格	98. 検査結果	合格	99. 検査結果	合格	100. 検査結果	合格
---------	----	-------	----	--------	--------	---------	------	---------	----	--------	--------	---------	-------	---------	-------------	---------	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	-----------	----

[illegible][illegible][illegible][illegible]

いのである。それは、「この世に生きる者として」である。

共 項	圖 形 序 號	E—01	全 部 / 內
電氣設備安裝工程設計仕様書	設計 圖 樣 號		

機 械 設 備 改 修 工 事 特 記 仕 様 書

[illegible][illegible][illegible][illegible]

 一級建築士事務所 日新設計 NISSIN ARCHITECTS NISSIN ENGINEERS CO., LTD.	一級建築士事務所 一級建築士 登城 241102号 管理建築士 東井 孝 仙崎市太白区山田字大石42番4 TEL 022-245-2393		工事名称 令和6年度大町立小・中学校空調設備整備工事		図面内容 共通 機械設備改修工事設計仕様書	図面番付 M-01 全 収/内
	日新設計株式会社		令和6年7月		図面内容 補尺	図面番付 設計 番号



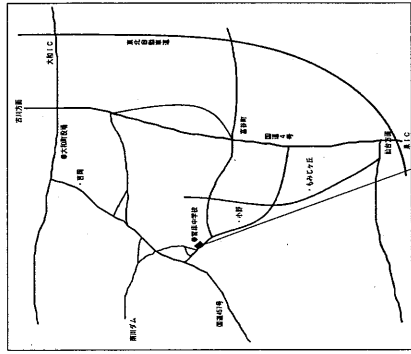


図 1/100,000

中継地：宮崎県宮崎郡大和町宮崎中学校址13-7

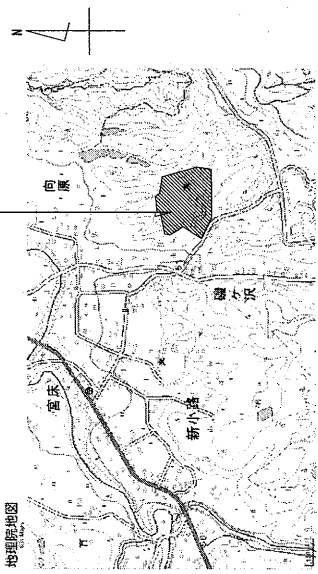



地理図

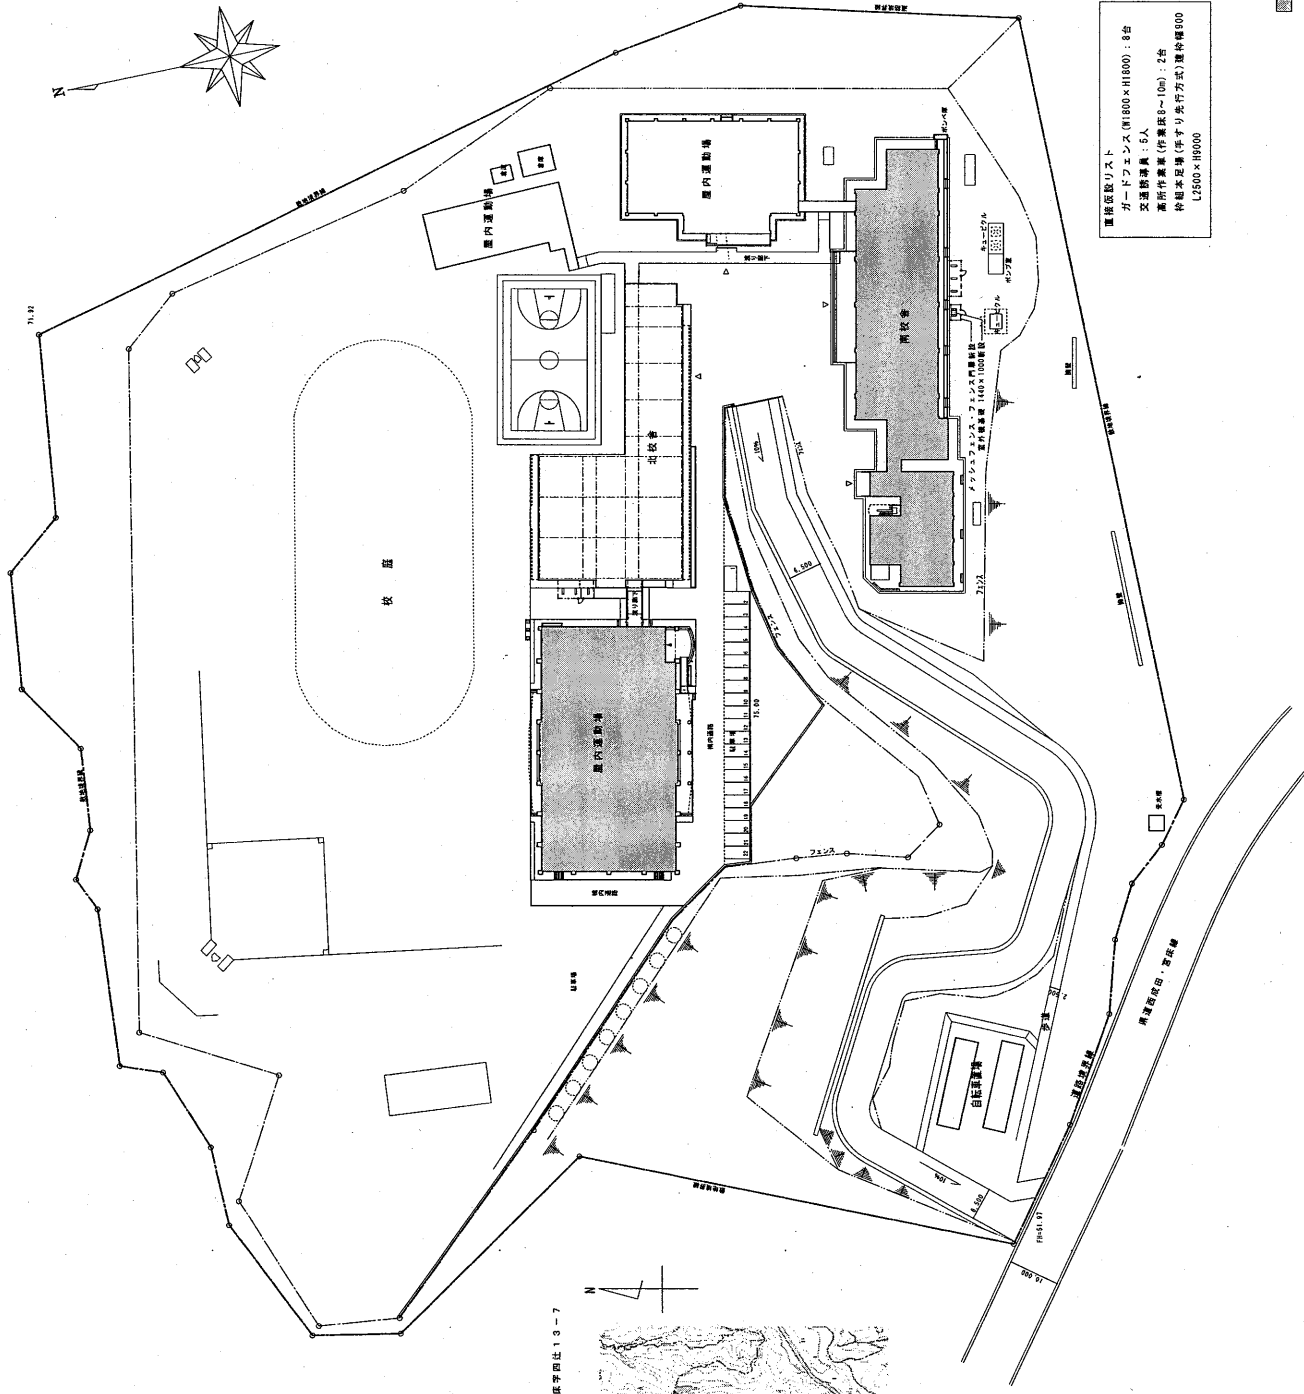

建築図面リスト
 ガードフェンス(800×11000)：8台
 交通誘導員：5人
 高所作業車(作業高8～10m)：2台
 砕石本足場(年ずり赤竹方式)建設費500
 L3500×18000

工事概要

一般建築士事務所 日新設計株式会社 NISSIN-ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD. 	工事名称 令和6年度大和町立小・中学校空調設備整備工事	工事内容 ①宮崎中学校 ②大和町立小・中学校	図面番号 A-01
一般建築士 日新 設計 監理 2021.10.24 監理 監理 2021.10.24 設計 設計 2021.10.24 監理 監理 2021.10.24 設計 設計 2021.10.24	令和6年7月	図面番号 A-01	図面番号 A-01

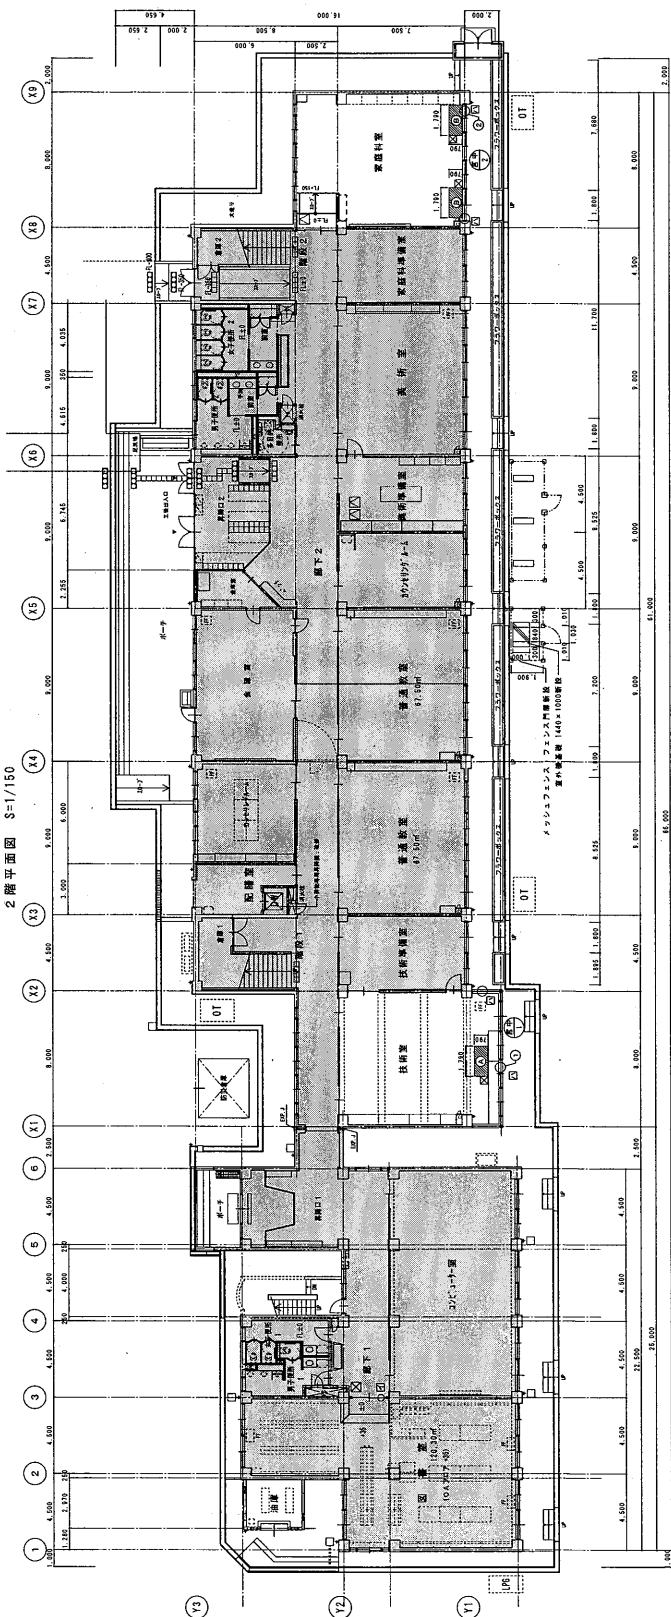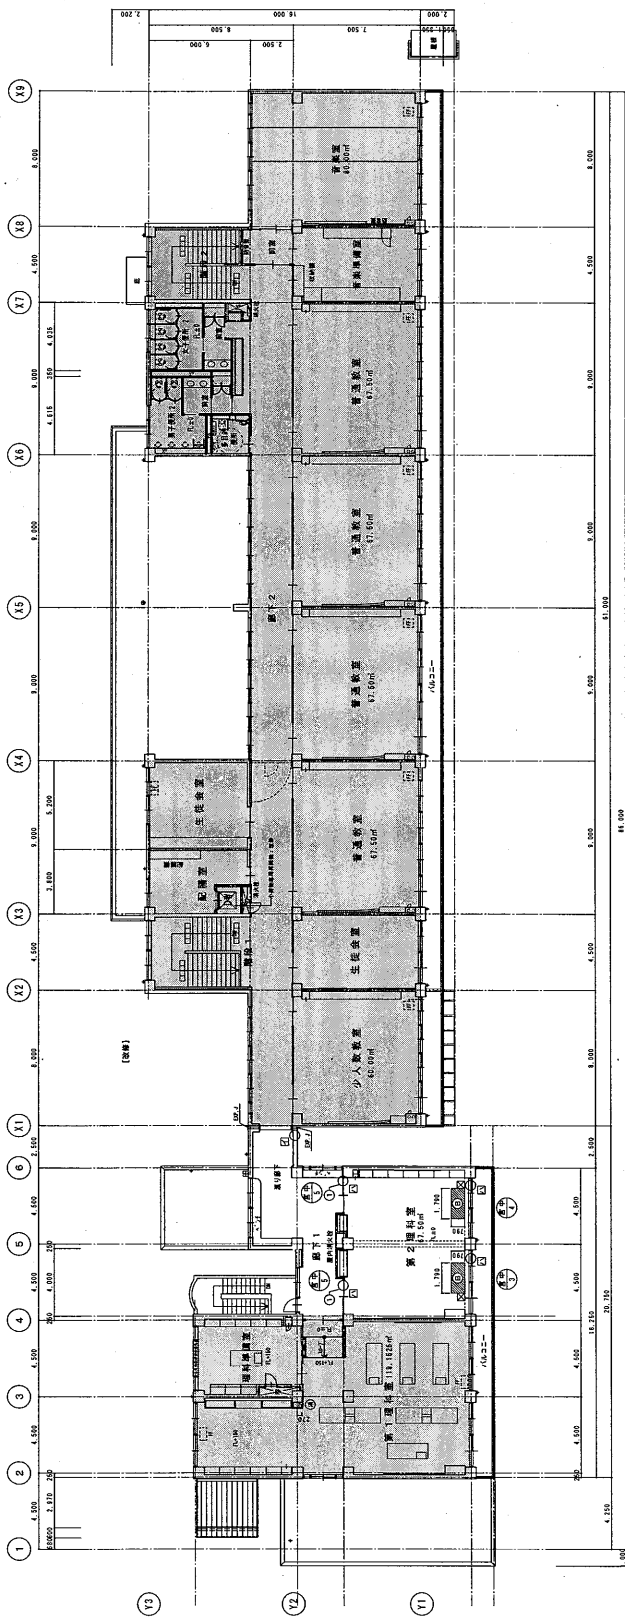

凡例：
 工事範囲外を示す


- [illegible]

実井社上りスト	
④	佐藤石子(学生・19歳(誕生日・現居) 下駄(55(学生・現居))
⑤	佐藤さくら(学生・17歳(誕生日・現居) 下駄(55(学生・現居))
⑥	実井島崎口469×459(現居)

注記

・④: カークンボックス(現居の重宝)
・⑤: 藤原の赤紙(現居の重宝)
・⑥: 藤原の赤紙(現居の重宝)


宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 100 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 101 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 102 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 103 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 104 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 105 図尺: 1/200
宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 106 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 107 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 108 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 109 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 110 図尺: 1/200	宮沢中学校 建築図面 図名: 平面図 図号: 111 図尺: 1/200

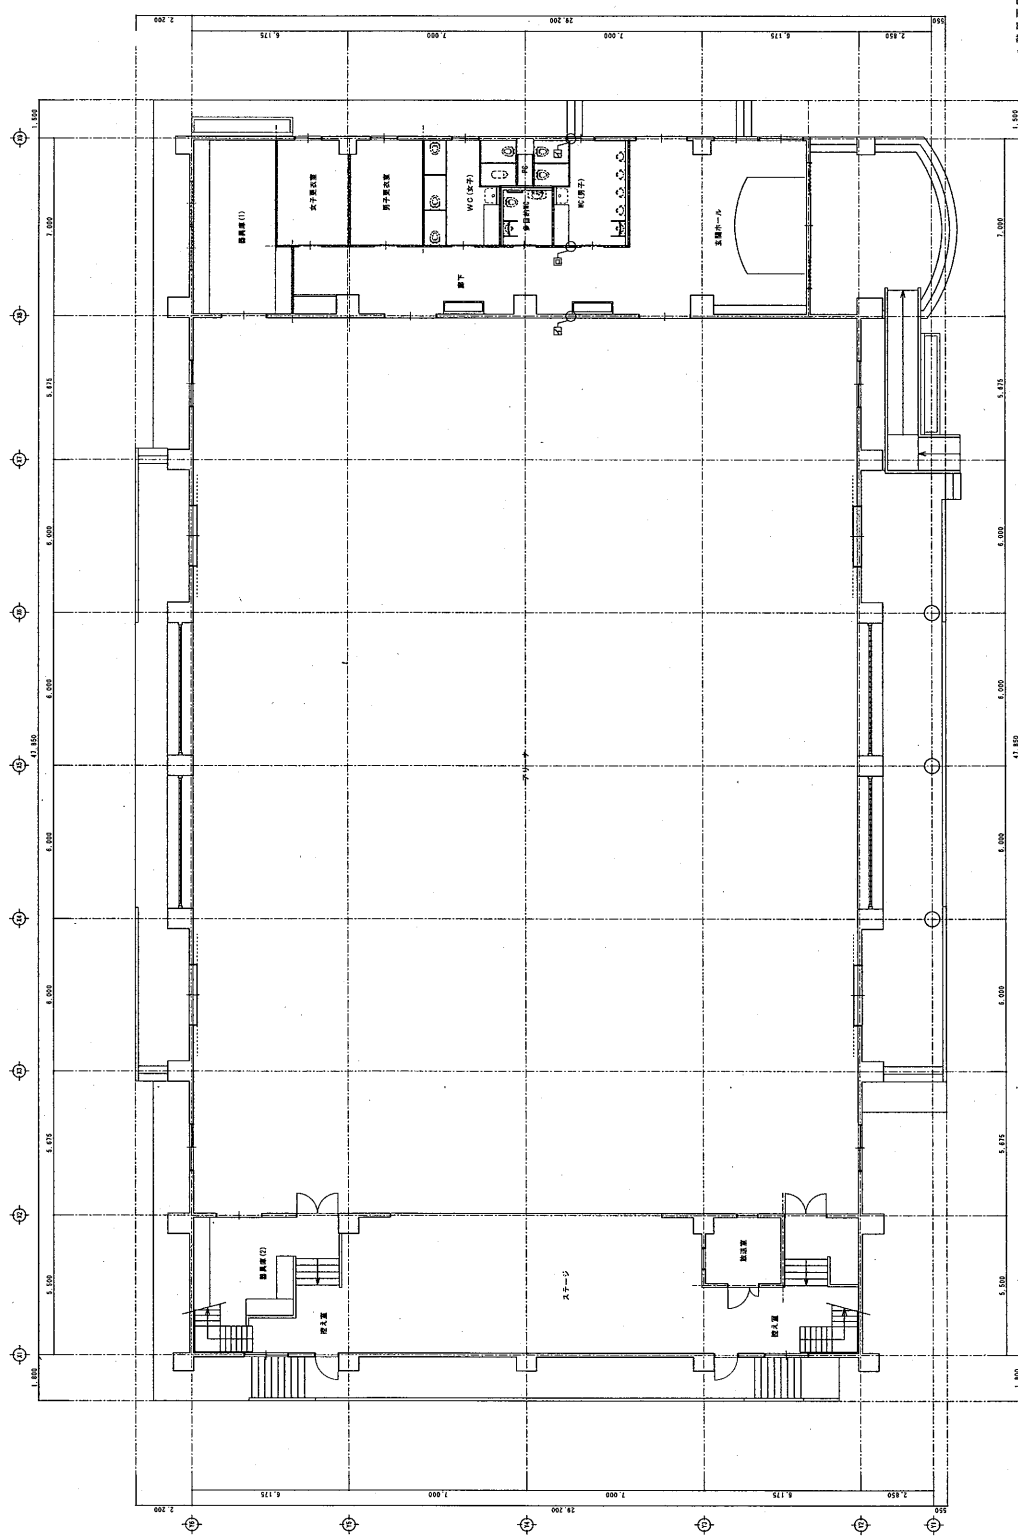



1 階平面図 S31/100


凡例 ① 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ② 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ③ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ④ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑤ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑥ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑦ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑧ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑨ 既存設備 (100) コア部を 9 号
 ⑩ 既存設備 (100) コア部を 9 号

 一般建築士事務所 日新設計株式会社 NISSIN ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.		令和6年度大和町立小・中学校空調設備整備工事 令和6年7月		① 宮沢中学校 ② 宮沢中学校 ③ 宮沢中学校 ④ 宮沢中学校 ⑤ 宮沢中学校 ⑥ 宮沢中学校 ⑦ 宮沢中学校 ⑧ 宮沢中学校 ⑨ 宮沢中学校 ⑩ 宮沢中学校		A-06 1/100	
一級建築士 日新設計 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社 日新設計株式会社		令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月		令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月		令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月 令和6年7月	

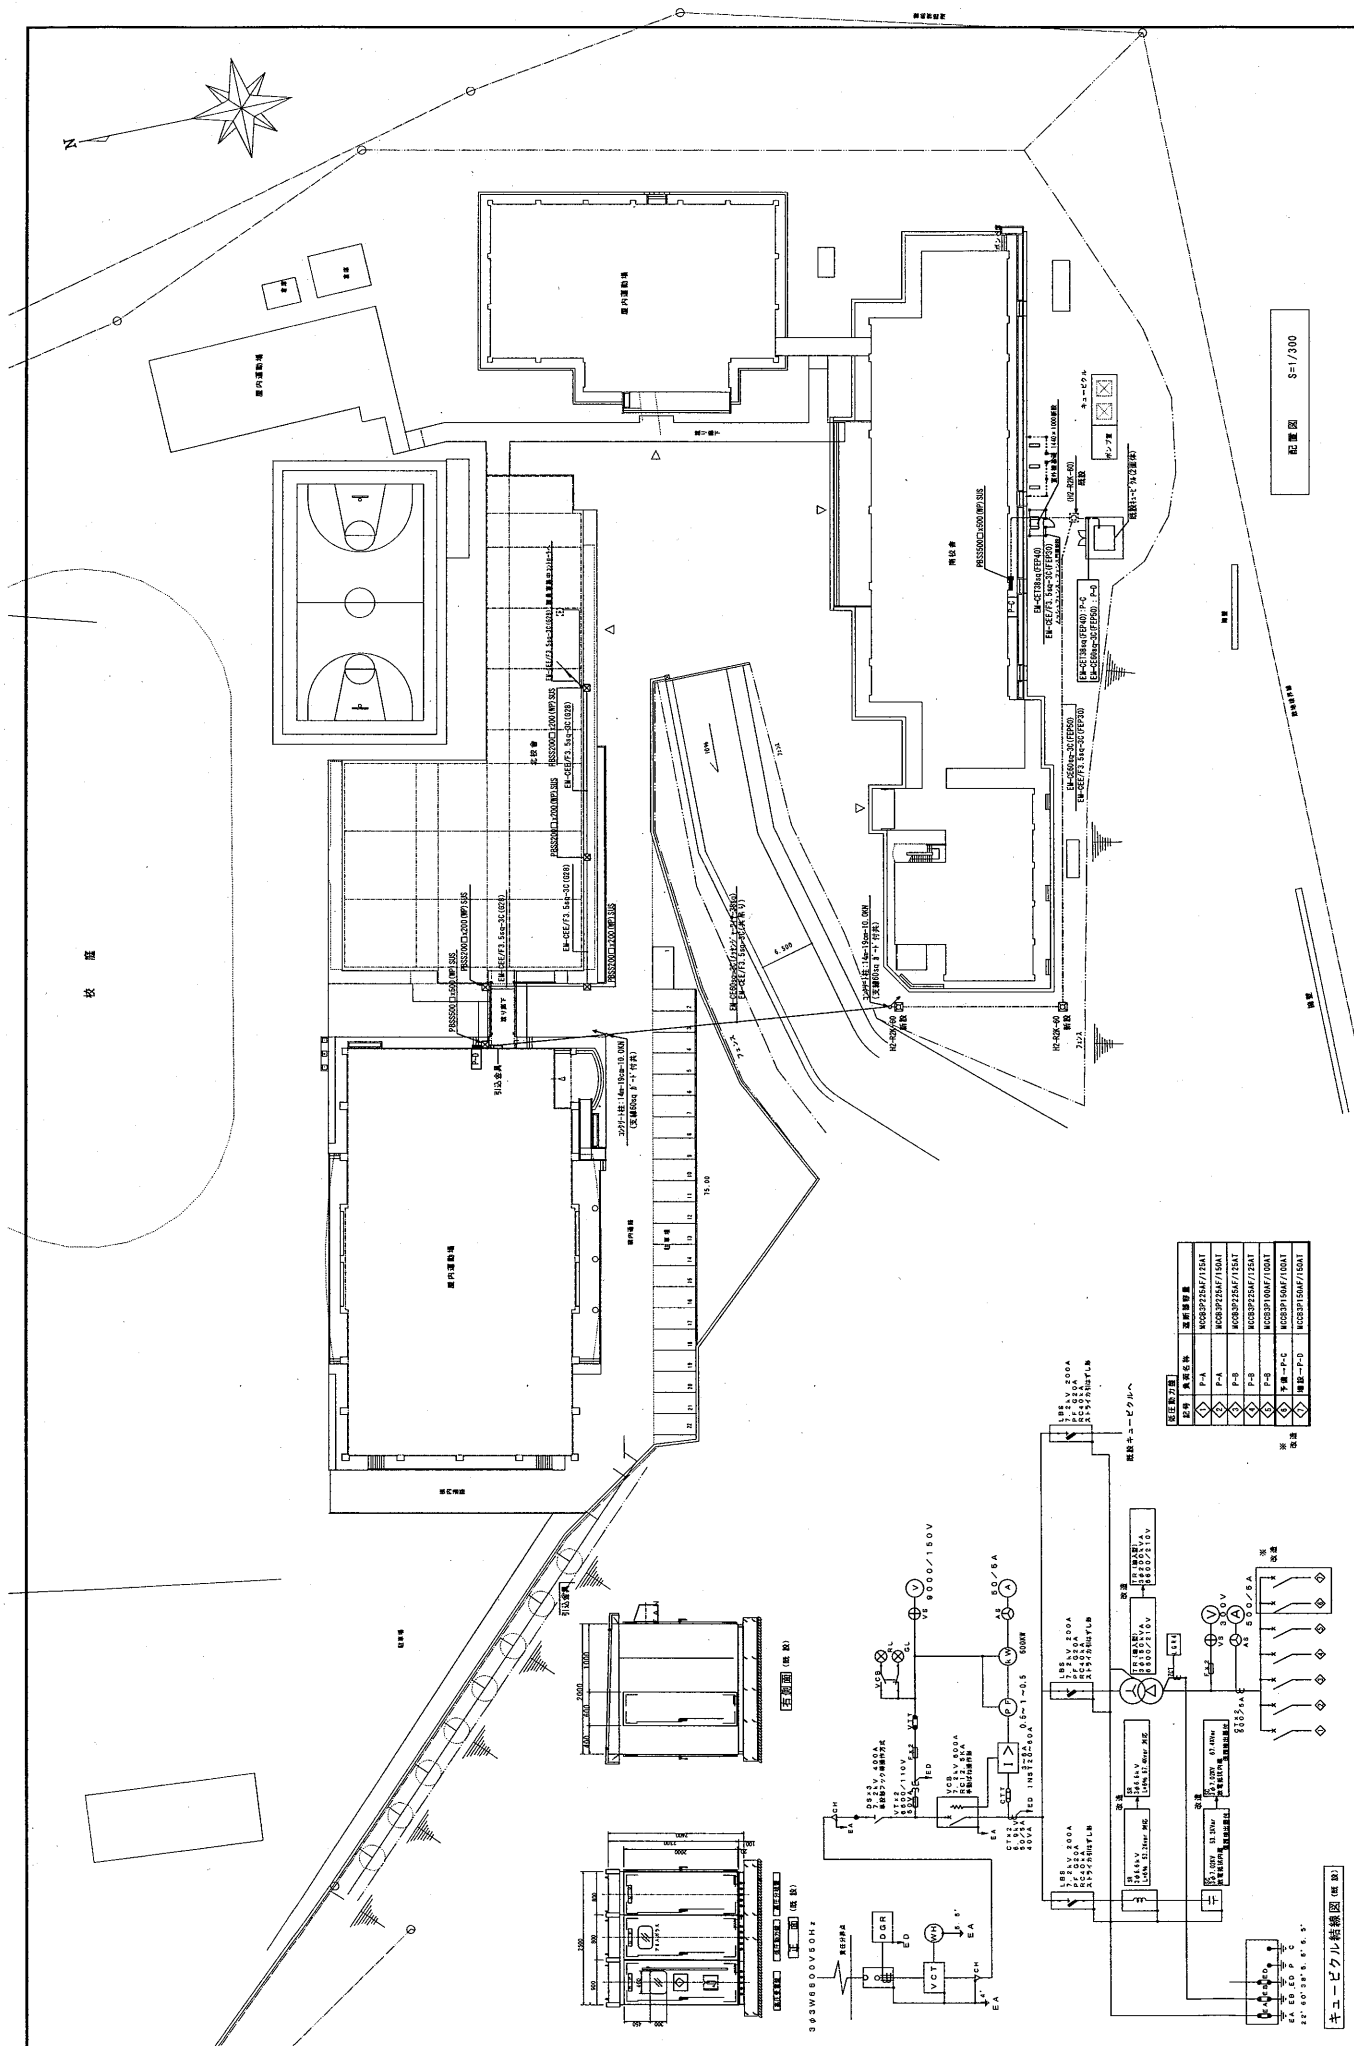

記号	貨品名称	運送標準量
①	P-A	NC083P7256AF/125AT
②	P-A	NC083P7256AF/150AT
③	P-B	NC083P7256AF/125AT
④	P-B	NC083P7256AF/125AT
⑤	P-B	NC083P7100AF/100AT
⑥	予備—P-C	NC083P7150AF/150AT
⑦	増設—P-D	NC083P7150AF/150AT

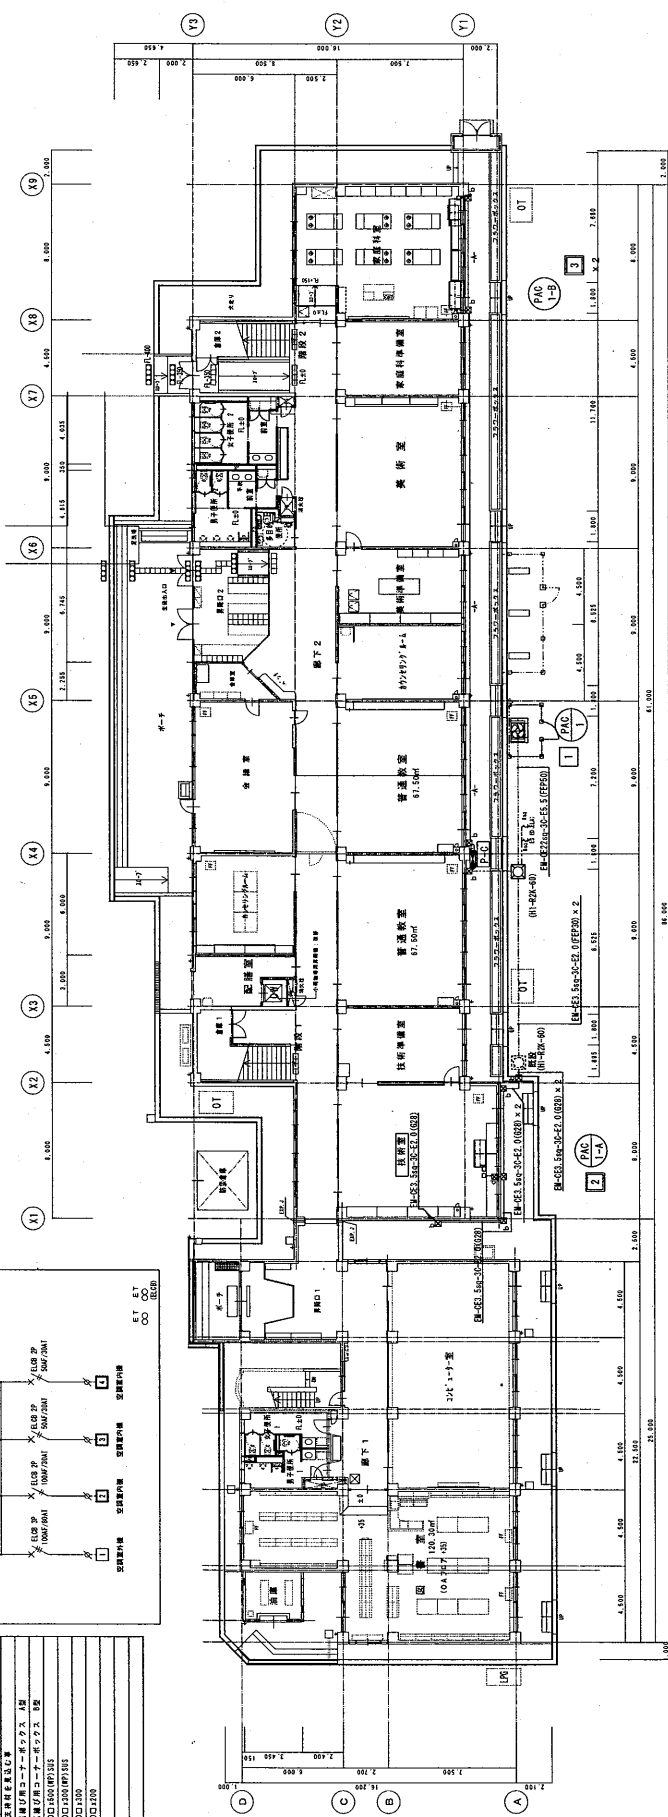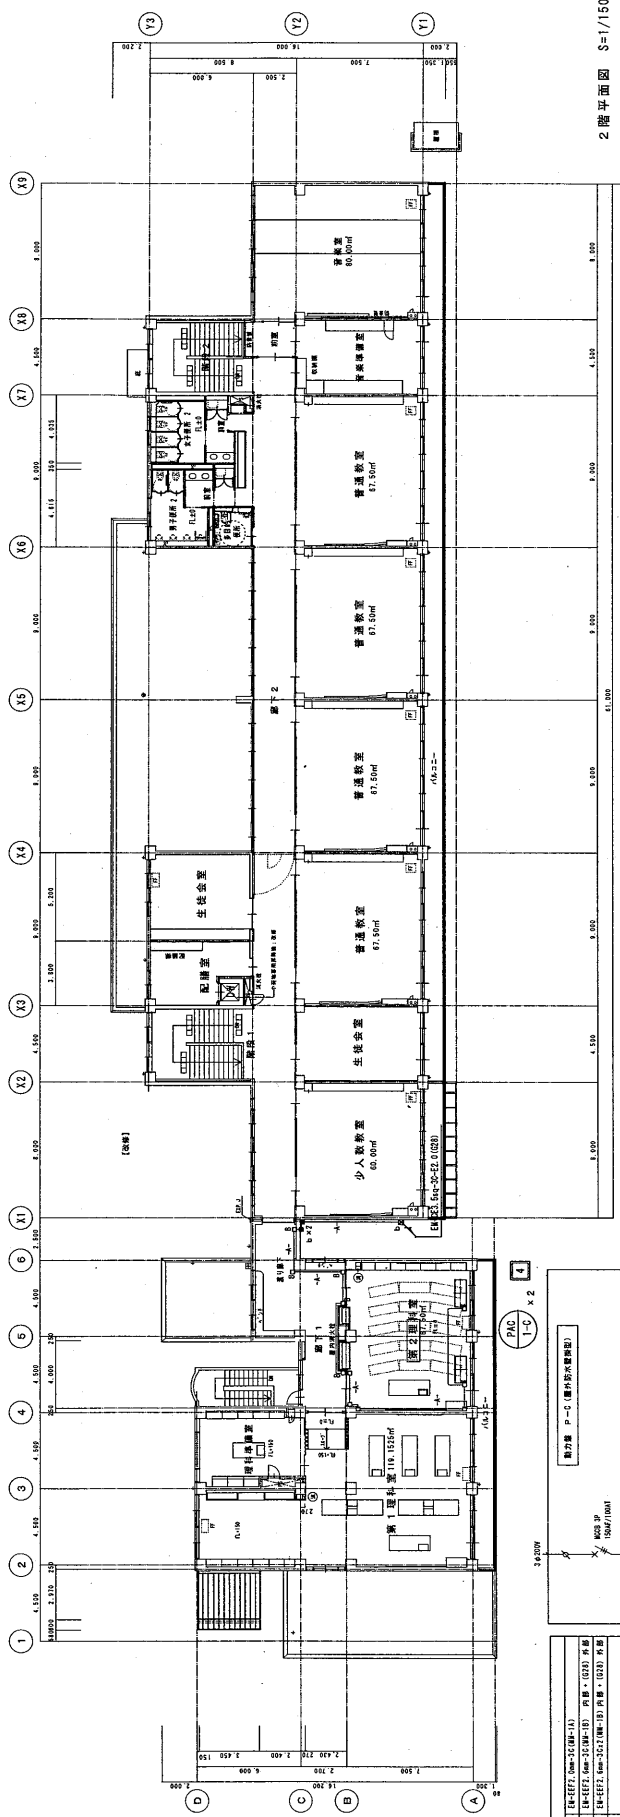[illegible]

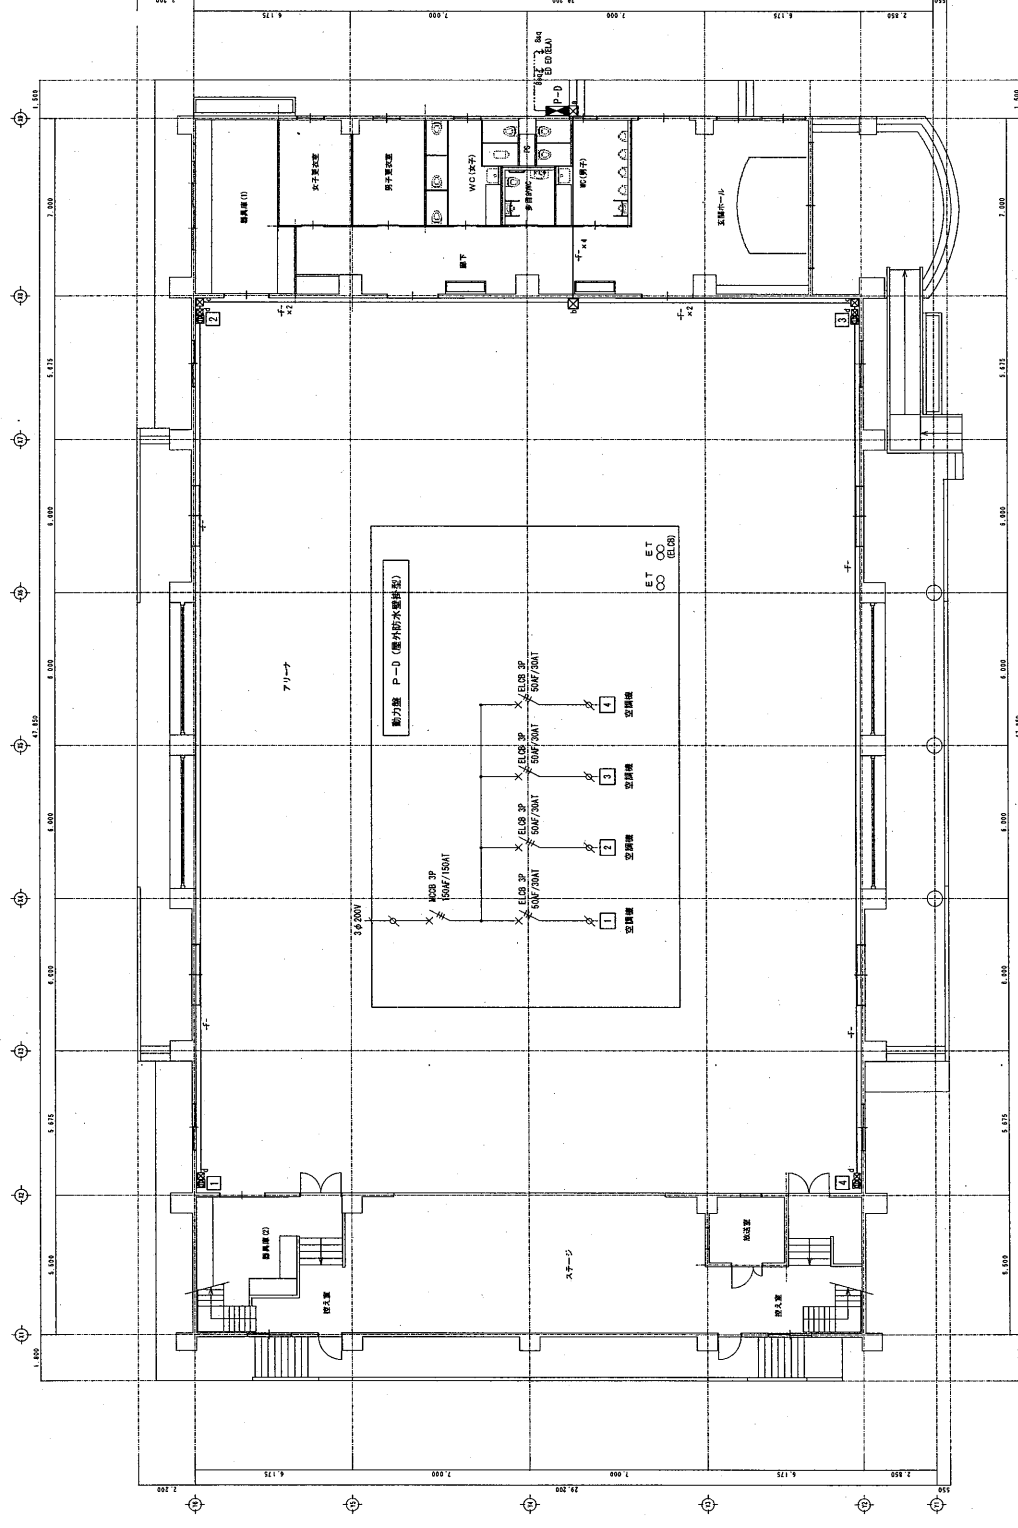

1階平面図 S=1/100

①	PRSS500D 4500 (WP) S15
②	PRSS400D 4400
③	PRSS300D 3300
④	PRSS250D 2200
⑤	数量表欄等共 100φ

①	PRSS500D 4500 (WP) S15
②	PRSS400D 4400
③	PRSS300D 3300
④	PRSS250D 2200
⑤	数量表欄等共 100φ

日新設計株式会社
NISSIN ARCHITECTS & ENGINEERS CO., LTD.

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
TEL 03-5561-1111 FAX 03-5561-1112

① 富成中学校
富成中学校 富成中学校 富成中学校

令和6年度大和町立小・中学校空間設備整備工事

工事名称

令和6年度大和町立小・中学校空間設備整備工事

工事内容

富成中学校 富成中学校 富成中学校


工事費

工事費 工事費 工事費

工事費

工事費 工事費 工事費


機種番号	機種名称	機 器 仕 様	消費電力				台数	設置場所	参考型式 三菱電機
			50Hz			kW			
			φ	V					
PAC-11	空調機 (室内ユニット)	型式 : 空冷ヒートポンプ・マルチタイプ							
		冷房能力 : 4.0.0kW	消費電力 (冷房)	3	200	16.1			
		暖房能力 : 4.5.0kW	消費電力 (暖房)	3	200	11.7			
		付属品 : アクティブフィルター組込、防露フード、スプリング防護罩等 その他標準付属品一式付							
PAC-1A	空調機 (室内ユニット)	型式 : 空冷ヒートポンプ・天吊露出形							
		冷房能力 : 8.0kW	消費電力 (冷房)	1	200	0.09			
		暖房能力 : 10.0kW	消費電力 (暖房)	1	200	0.08			
		付属品 : リモコンスイッチ							
PAC-1B	空調機 (室内ユニット)	型式 : 空冷ヒートポンプ・天吊露出形							
		冷房能力 : 6.6kW	消費電力 (冷房)	1	200	0.06			
		暖房能力 : 6.3kW	消費電力 (暖房)	1	200	0.05			
		付属品 : リモコンスイッチ							
PAC-1C	空調機 (室内ユニット)	型式 : 空冷ヒートポンプ・天吊露出形							
		冷房能力 : 7.1kW	消費電力 (冷房)	1	200	0.08			
		暖房能力 : 8.0kW	消費電力 (暖房)	1	200	0.08			
		付属品 : リモコンスイッチ							
PSZ-1	断熱遮りリモートコントロール	室外ユニット : 1台 組込み	1	100	—	(1)	職員室		
		室内ユニット : 5台 組込み							

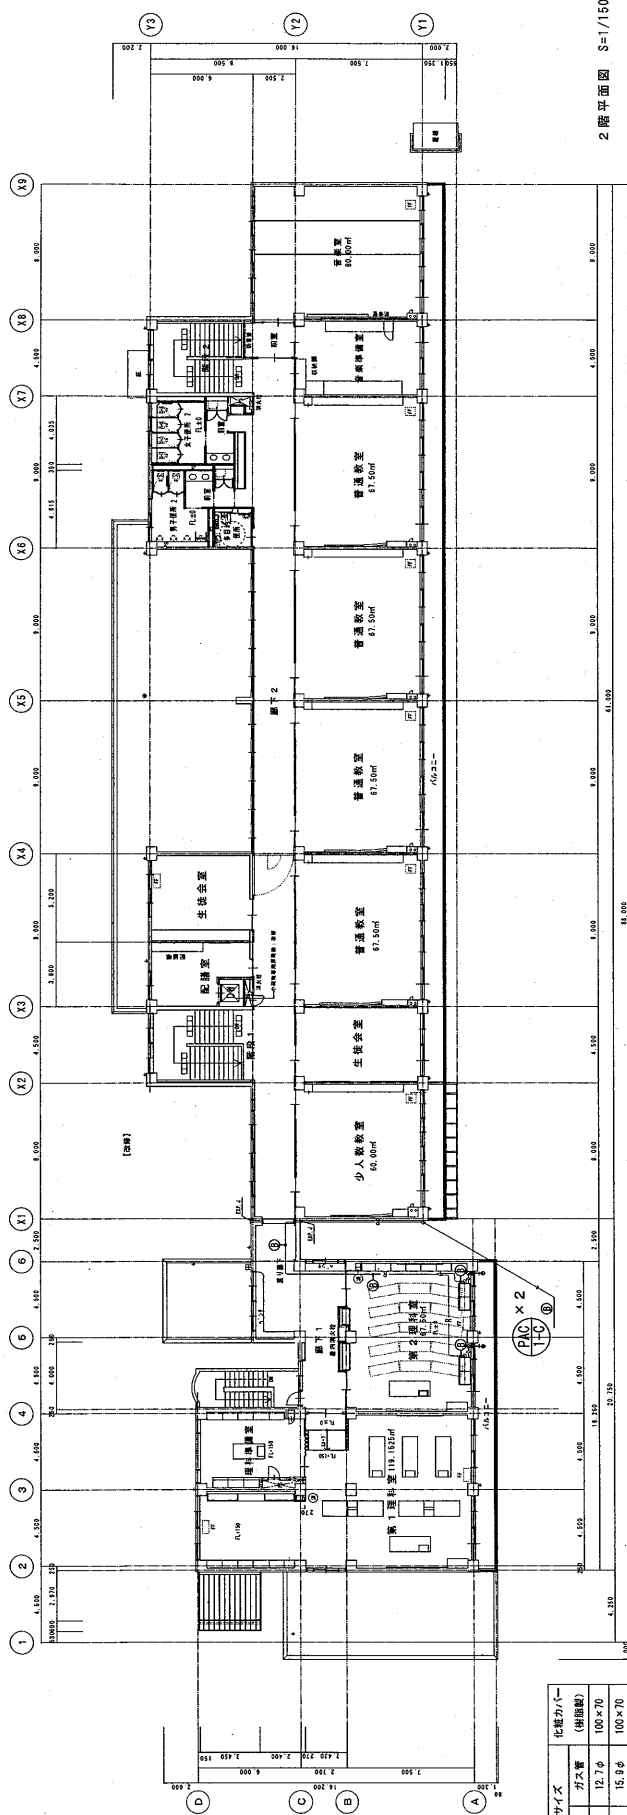

冷熱管サイズ		化熱力バー (毎脚製)	
記号	液管	ガス管	
Ⓐ	6.4φ	12.7φ	100×70
Ⓑ	9.5φ	15.9φ	100×70
Ⓒ	9.5φ	19.1φ	100×70
Ⓓ	9.5φ	22.2φ	140×80
Ⓔ	12.7φ	25.4φ	140×80
Ⓕ	12.7φ	28.5φ	140×80
Ⓖ	15.9φ	28.5φ	140×80
Ⓗ	19.1φ	31.5φ	140×80

© R. 94

結核菌をとり、肺は壊れ、肺は腐り、肺は死す。

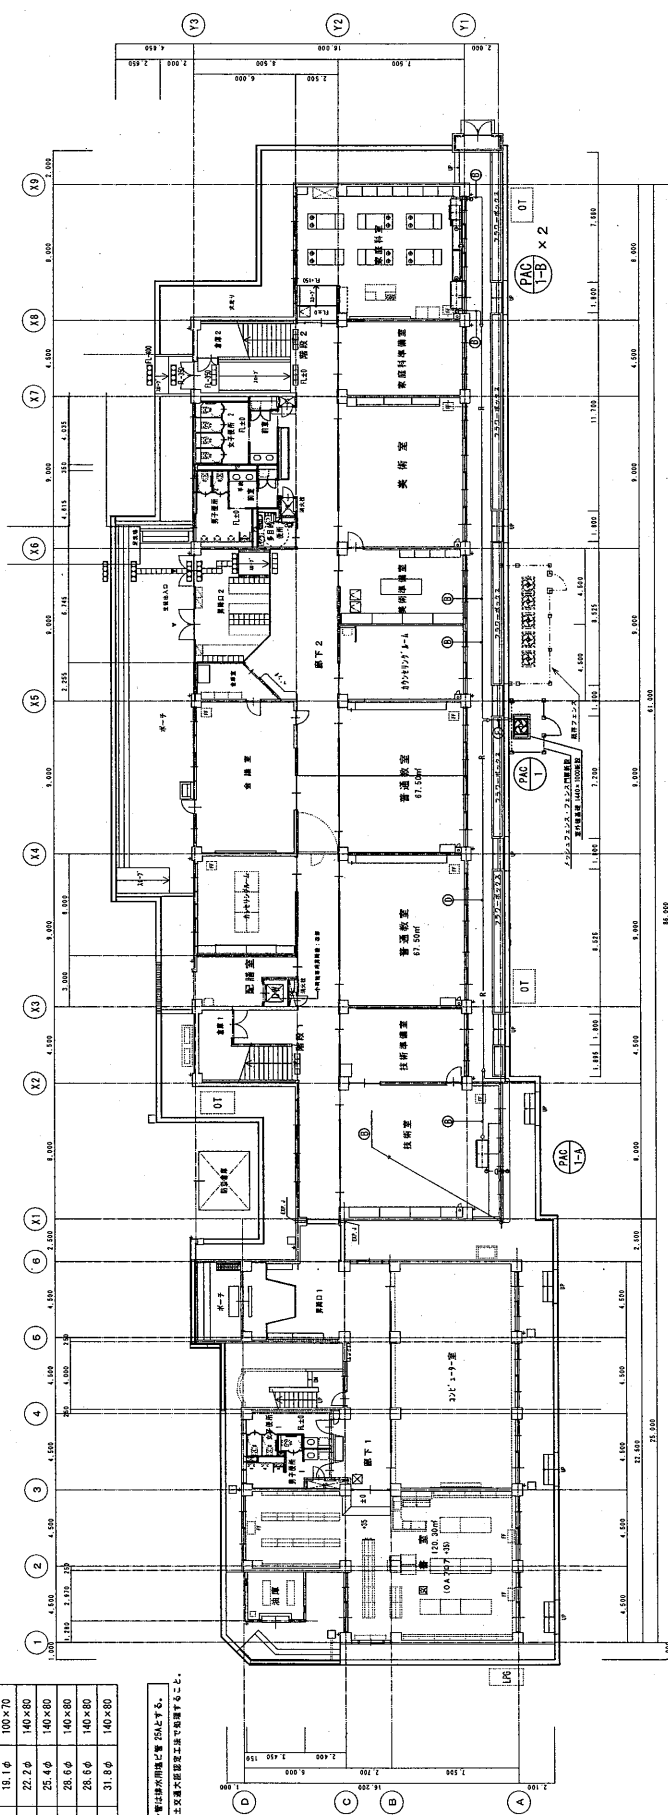

令和7年度宮床中学校特別教室等空調設備整備工事 位置図

